



中国石化 中国石油

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com



ISO9001认证 ISO14001认证 欧盟CE认证

()				! " # \$ %				编 号			
								工 程 号			
								位 号		31-P-104	
用 户		腾龙芳烃(漳州)有限公司		泵 型 式		液压双隔膜计量泵		装置名称		硫化剂注入系统	
制 造 厂		德帕姆(杭州)泵业科技有限公司		泵 型 号		DPMZAB700/0.5		设备名称		硫化剂注入泵	
项目名称		80万吨/年对二甲苯(PX)及配套工程芳烃联合装置		共 1 台				开 1 台 备 台			
操 作 条 件											
1	输送介质	二甲基二硫化物				8	操作状态	☐ 连续 ☐ 间断			
2	介质特性	☐ 腐蚀性 ☐ 易燃易爆 ☒ 有				9	! 入压 "	0.01 MPa(G)			
3	# \$ % 量	Wt% & 基 ' (mm				10	) * 压 "	0.47MPa(G)			
4	+ (	, - 40 .				11	/ 0 压 "	0.008MPa			
5	1 对 2 (	1.044				12	压 " 3	0.46 MPa			
6	4 (	0.5 mPa.s				13	5 程	m			
7	6 量	, - 465.5 7 8 698.3 L/ h				14	NPSHa	8 m			
9 装 : ; 及 < = 条 件											
15	9 装位置	☐ > ? ☒ > @ ☐ A B ☐ C A B				17	: ; + (	D E 38.5 D F 1.5 .			
16	G H I J	K L A M T3				18	1 对 & (	%			
泵 性 N											
19	6 量	700L/h				23	6 量 R V	0 式 ☐ P Q ☒ R S 程 ☐ T 程			
20	* U 压 "	0.5MPa(G)				24		W X 10~100 % ☐ G Y ☐ Z Y ☒ [Y			
21	a b (c b)	\] ^ 75 mm S 程 32 mm				25	计量 _ (	` 1%			
22		d e f g 90 f /min				26	6 量 e < _ (	` 3%			
h i											
27	液 力 端	☒ 隔膜式 ☐ j ☒ 双 ☐ a b 式				35	Y " r	☐ k l 连 m ☒ 套 n 式 ☐ o p q			
28		☒ j 作用 ☐ 双作用				36	型 式	☒ \ 联 ☐ P Q s ☐ t u v Y			
29		w g x 1 w				37	y z 0 式	☐ { 制 ☒ }			
30		~ 型式 x 双 • ~				38	轴 封	型式 ! 2 " # \$ 液名称			
31	% &	DN(mm)	PN(MPa)	2 " ' 0 位	39	6 量	m³/h 压 " MPa				
32	(U	20	150#	RF	) \	40	* + :	@] ^ 85 ?] ^ 75mm			
33	* U	20	150#	RF	) \	41	联, H	☒ ? - 型联, H			
34	连 % ! 式 x . / 连 %				42	0 1	☒ 泵 2 Y 3 公用 ☐ 泵 2 Y 3 4 5				
6 7 设 备											
43	(U	型式 ☐ 隔膜式 ☐ Z 液 % 8 式				47	P Q H	型式 ☐ - q ☐ 液 " ☐ t u			
44	9 # H	: ; m³				48		型号 Q <			
45	* U	型式 ☐ 隔膜式 ☒ Z 液 % 8 式				49	y z 系统	(= g > ? @ 件号)			
46	9 # H	: ; m³				50	9 A ~	☒ 泵 ? ☐ B C 设 8 压 " 0.55 MPa(G)			

张



中国石化 中国石油



ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE 认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

()		! " # \$ %		编 号			
				工 程 号			
				位 号		31-P-104	
						第 2 页	
						共 2 页	
J		+					
51	w \$ 304L	w K /	54	~ • 316SS	~ 1	304L	
52	a b L M (E N O P)	a b m L M (E N O P)	55	~ Q R S	T 6 U 4	304L	
53	w 套 45#	隔膜 PTFE	56	* + : V W X Y Z + L [\ + V 苯]			
2		Y		3			
57	型式 ■ G Y 3 □ 0 q 3 (g > ? @ 件号)		61	^ _ ` a IP55			
58	G	型号 YB2-802-4W 7 8 b c 0.75 kW	62	^ 爆 ` a EXd K CT4			
59	Y	G d 380 V 3PH 50Hz	63	^ 腐 ` a WF1			
60	3	e Q 1390 r/min	64	f g 厂 h i j ^ 爆 G 3			
E		k		l		m k	
65	■ 3 n o e E k		68	■ p 压 E k			
66	■ 性 N E k		69	■ @ q m k			
67			70	■ 制造厂 r s t 间 E k			
u		v		W		X	
71	■ 泵 ■ 2 Y 3		77	■ * U 9 # H			
72	■ 联 , H 及 _ w		78	■ x 用工 y			
73	■ z { } 及 0 1		79	□ 二年操作备件 (~ • j)			
74	■ 随 3 备件 (~ • j)		80	□ 监控仪 ?			
75	■ 与买 0 连 % 的配对 . / 、 } 母垫片						
76	■ 双隔膜报警装置 (需要 < = ? + 开关信号)						
其		它					
81	重量 kg	泵 (包括 0 1) 205 2 Y 3 24	84				
82		总重 229	85				
83			86				
注 x G 3 u % 线葛 / , G 3 A 用户 @ & 热型。							
终版资料							
2							
1							
0							
F f	日 期	编 制	校 核	审 核	日 期	* ?	校 核 审 核
制 造 厂 * 写 栏							

张





中国石化 中国石油

ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE 认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588


E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

预测泵 6 Y 特性

用户名称	腾龙芳烃(漳州)有限公司	项目名称	80万吨/年对二甲苯(PX)及配套工程芳烃联合装置
项目代码		设备型号	DPMZAB700/0.5
位号	31-P-104	设备名称	硫化剂注入泵
实 k 对象	计量泵	设计 j 位	DEPAMU

1	实 k 条件/Test conditions							
1.1	j 元型号 Element type		1.6	入 U 压 " (G) Suction pressure	[Mpa]			
1.2	a b \] Plunger diameter	φ 75mm	1.7	) * 压 " (G) Discharge pressure	[Mpa]		0.5	
1.3	a b \] Plunger diameter		1.8	d e f g Stroke frequency	min/max [min ⁻¹]		90	
1.4	实 k 介质 Test-fluid		1.9	S 程长 () Stroke length	min/max [mm]		32	
1.5	+ () Temperature		2.0	9 A ~ 设置压 " (G) Setting of pressure limit	[Mpa]		0.55	
2	6 Y 特性/Flow characteristic							
2.1	6 量/Flow rate	max.[l/h]						
2.2	R V 的 C 同 S 程长 () Stroke length	S 程长 (/Stroke length	[mm]	0	8	16	24	32
2.3	R V 的 C 同 S 程长 () Stroke length	S 程长 (/Stroke length	[mm]					
		6 量/ Flow rate	[l/h]					

—●— 6 Y 特性/Flow characteristic

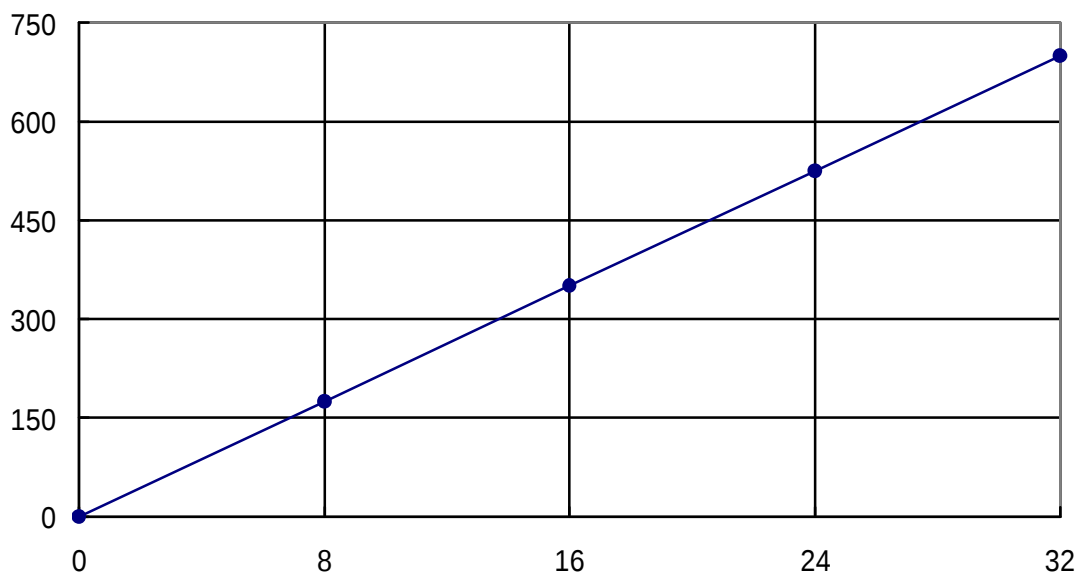

终版资料


◎备注
Remarks

日期
Date

m k 员
Inspector


DEPAMU

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

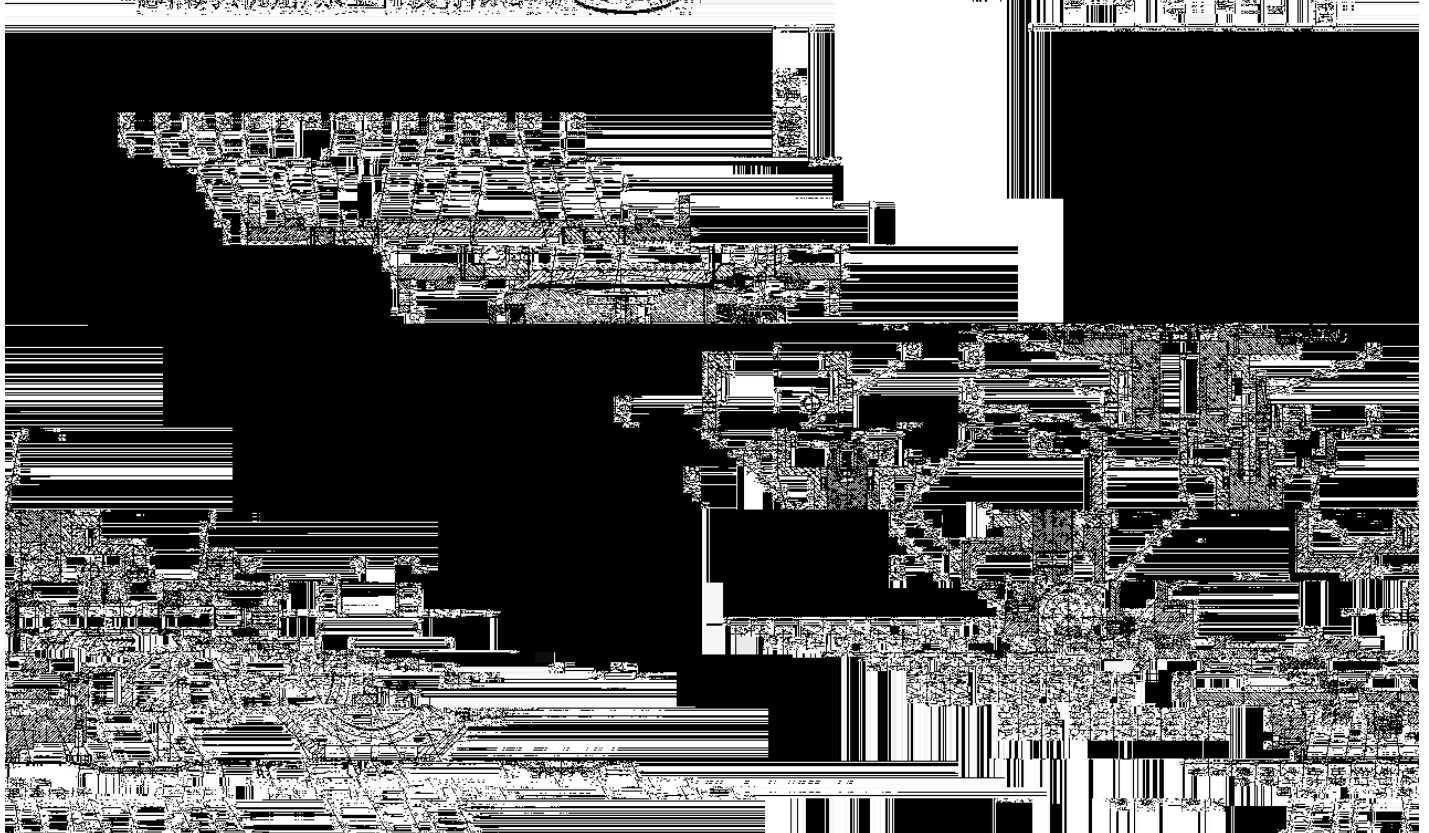

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

终版资料

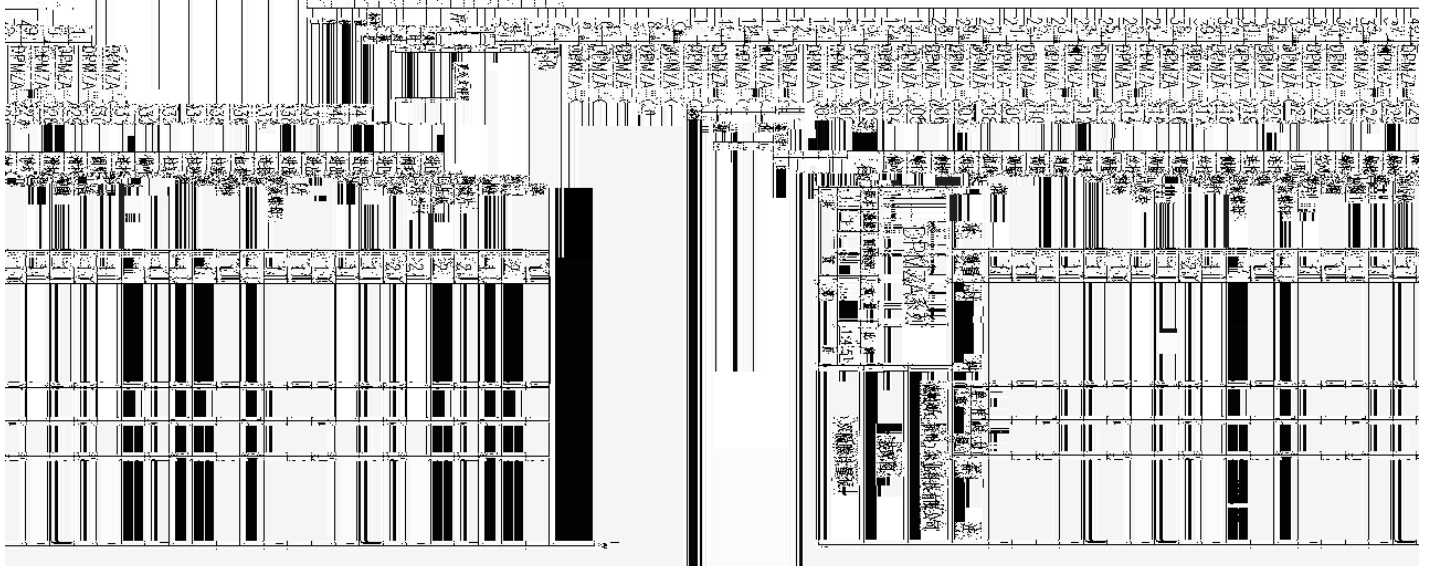



中国石化 中国石油



ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE 认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

()				! " # \$ %							
										1	
								31-P-405A/B		2	
								PH			
		()				DPMWAB12/0.2		PH			
80		/		PX		2		1		1	
1					8						
2					9					0 MPa(G)	
3	Wt%				10					0.2 MPa(G)	
4	37				11					0.01MPa	
5	1.0				12					MPa	
6	1.0 mPa.s				13					m	
7	5.6 12 L/h				14	NPSHa				m	
15					17						
16	B T3				18					%	
19	12 L/h				23						
20	0.2 MPa(G)				24					10~100 %	
21	()		20 mm 12 mm		25					1%	
22			90 /min		26					3%	
27	液力端						35				
				36							
1				37							
球				38	唇形 封		冲洗				
31	接管	DN(mm)	PN(MPa)	封面		39	轴封	m³/h		MPa	
32	进	15	150#	RF	垂	40	填料	30 20mm			
33		15	150#	RF	垂	41	轴	梅花 轴			
34	接形 法兰 接					42	底座	驱 机		驱 机分离	
辅 助											
43	进	接触				47			齿		
44	缓冲	容积 m³				48			比		
45		接触				49	(见 据表文)				
46	缓冲	容积 m³				50	全	独立 定		0.25 MPa(G)	

终版资料

张



中国石化 中国石油



ISO9001认证 ISO14001认证 欧盟CE认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

()			! " # \$ %							
										2
								31-P-405A/B		2
材										

资料


张

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司


DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

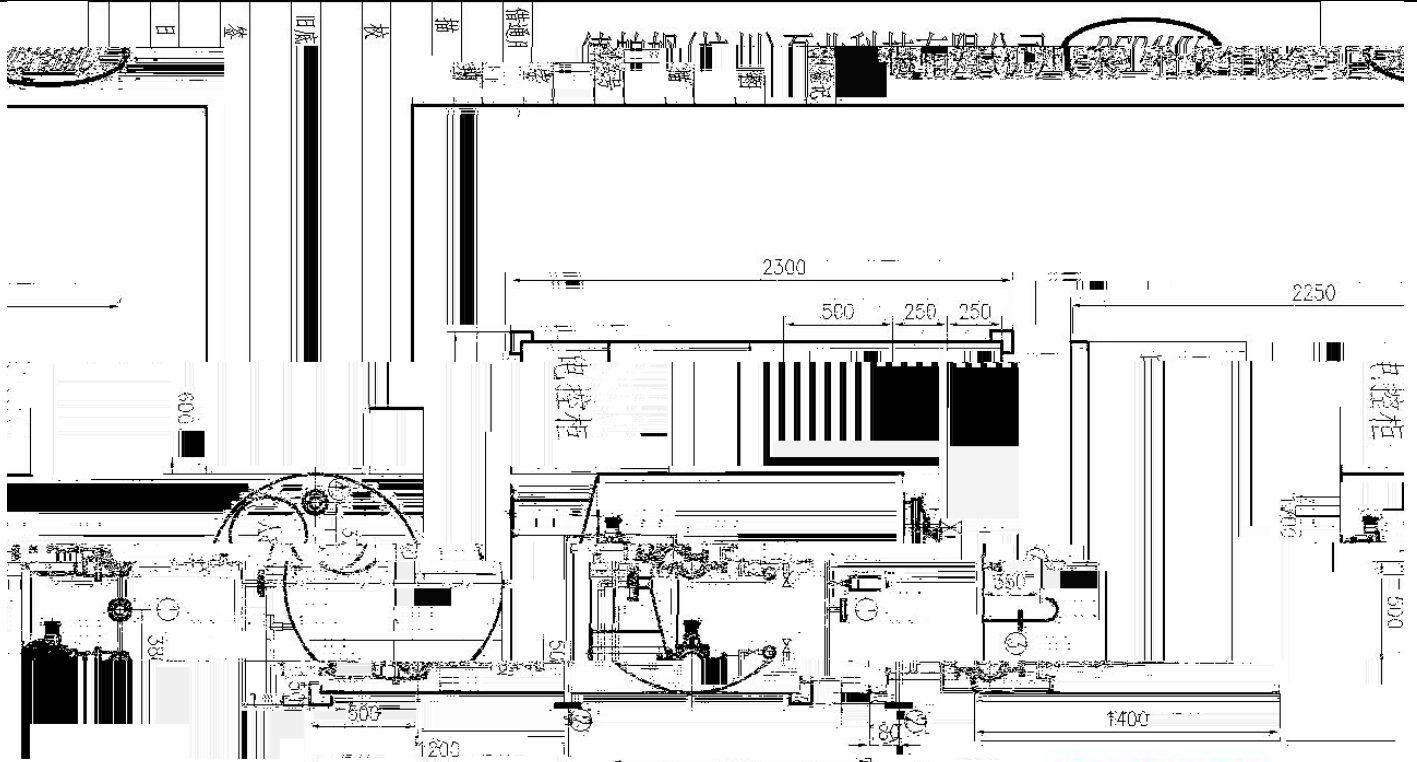

终版资料

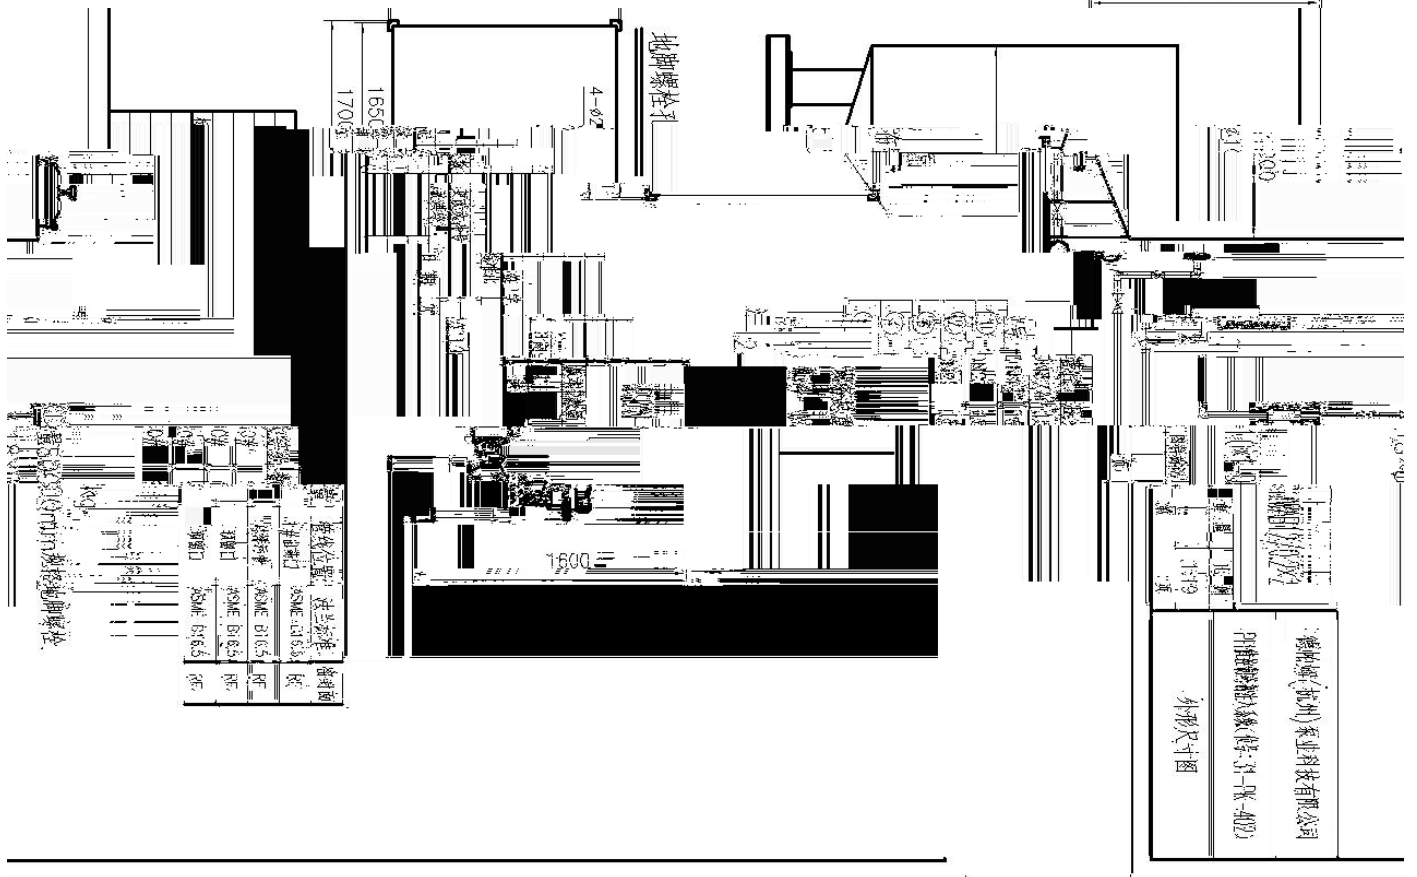

张


德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com


德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

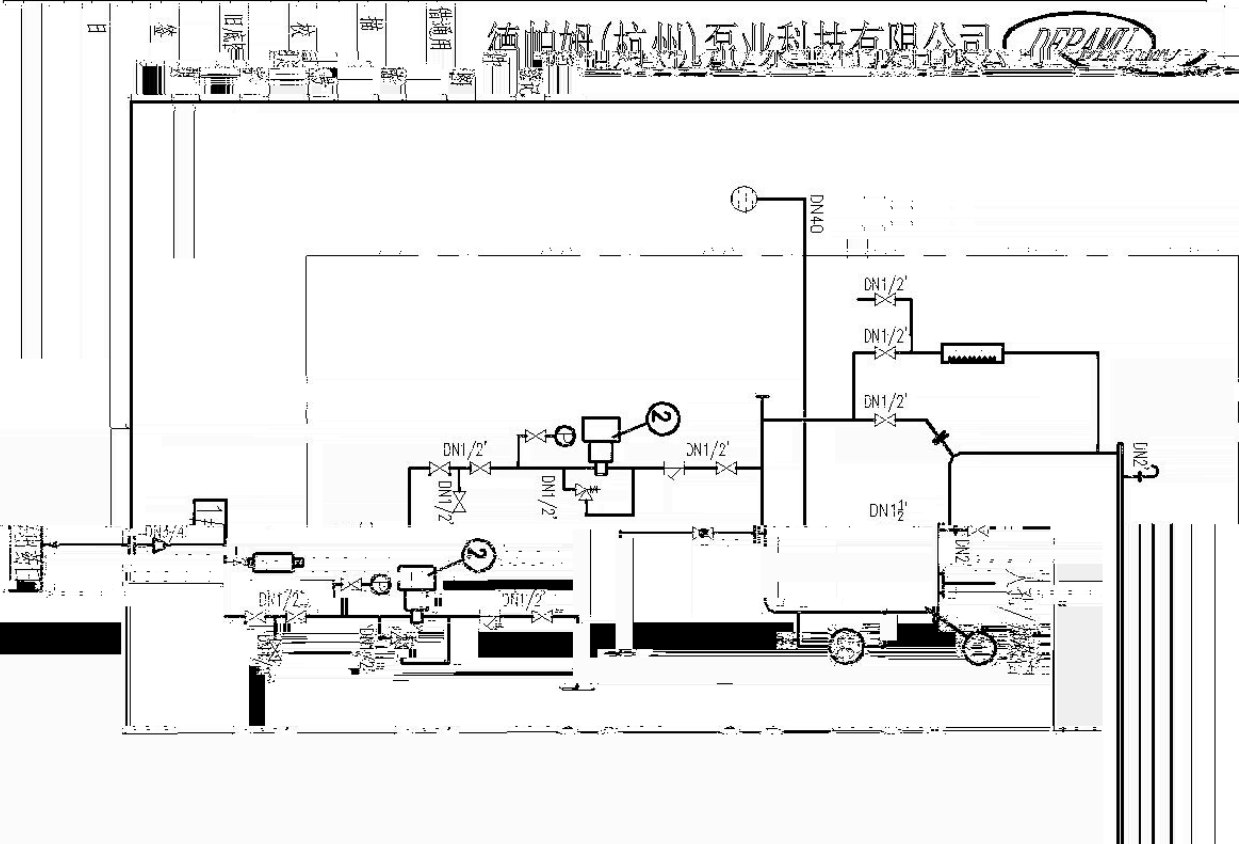

终版资料

序号	名称	规格	数量
1	泵	IS100-100-100	1
2	电机	Y100L2-4	1

序号	名称	规格	数量
1	泵	IS100-100-100	1
2	电机	Y100L2-4	1

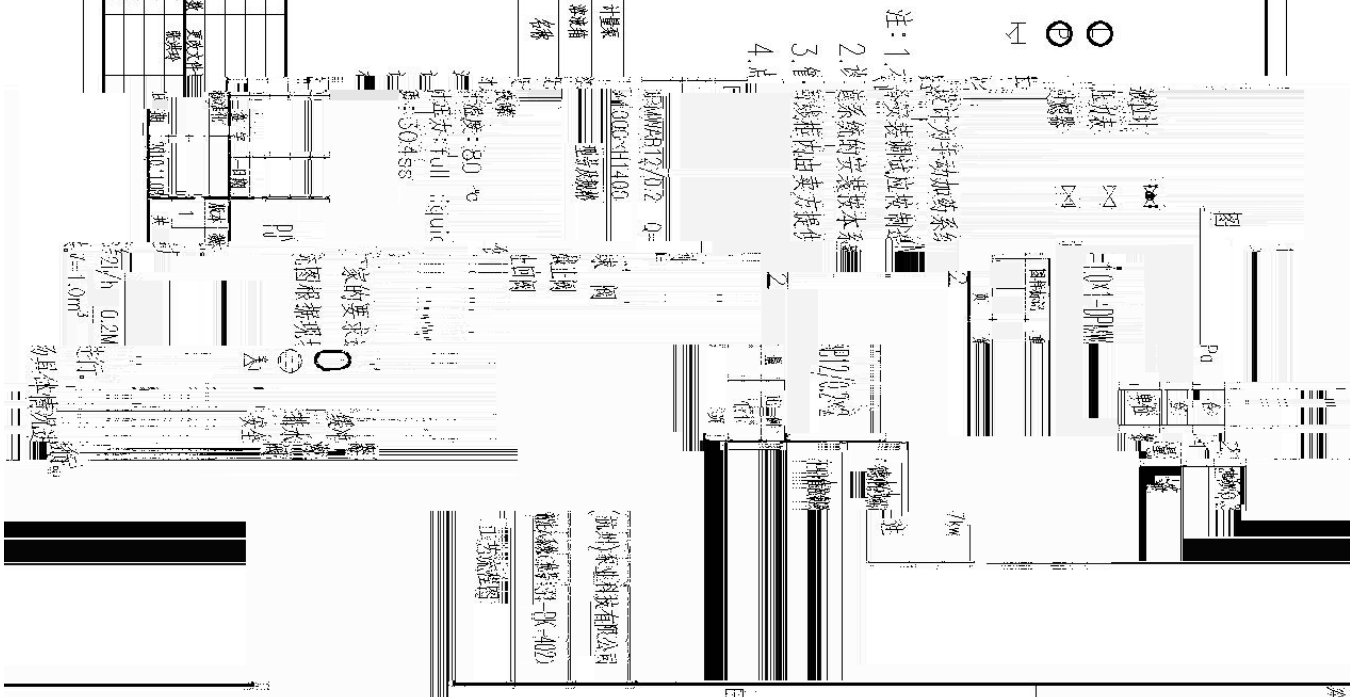

张



中国石化 中国石油



ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE 认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

				80 / PX	
				DPMWAB12/0.2	
		31-P-405A/B		PH	
验				DEPAMU	
1	验 /Test conditions				
1.1	Element type		1.6	(G) Suction pressure [Mpa]	
1.2	Plunger diameter	20mm	1.7	(G) Discharge pressure [Mpa]	0.2
1.3	Plunger diameter		1.8	min/max [min ⁻¹]	90
1.4	验 Test-fluid		1.9	r	


终版资料

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: denamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

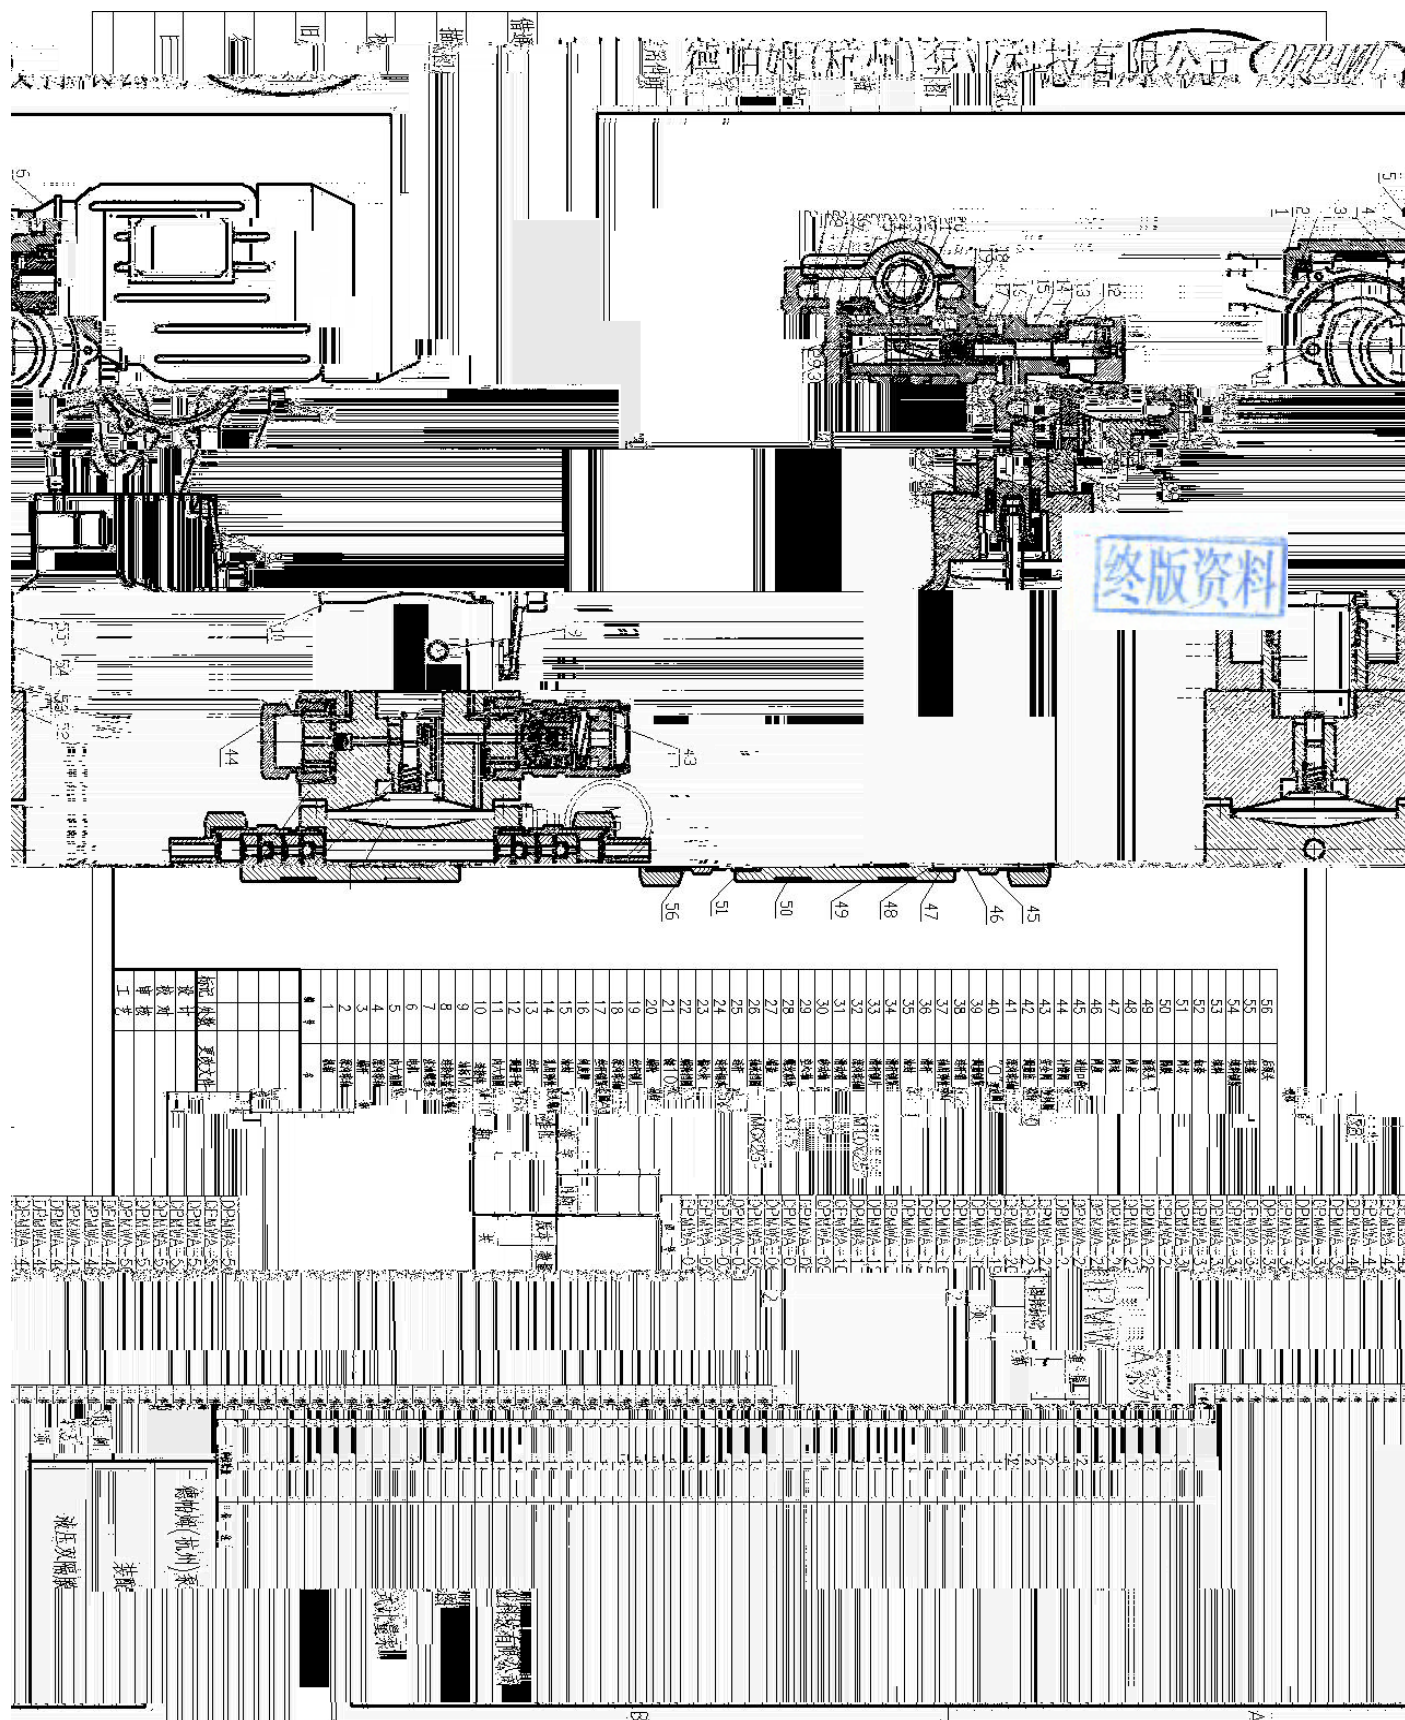



中国石化 中国石油

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com



ISO9001认证 ISO14001认证 欧盟CE认证

()				! " # \$ %				编 号			
								工 程 号			
								位 号		33-P-105AB	
用 户		腾龙芳烃(漳州)有限公司		泵 型 式		液压双隔膜计量泵		装置名称		再生注氯系统	
制 造 厂		德帕姆(杭州)泵业科技有限公司		泵 型 号		DPMWAB13/1.1		设备名称		再生注氯泵	
项目名称		80万吨/年对二甲苯(PX)及配套工程芳烃联合装置				共 2 台		开 1 台 备 1 台			
操 作 条 件											
1	输送介质	C2CL4				8	操作状态	☐ 连续 ☐ 间断			
2	介质特性	☐ 腐蚀性 ☐ 易燃易爆 ☐ 有毒				9	吸入压力	0.0 MPa(G)			
3	! " 量	Wt% # \$		% &		10	' (压力	1.065MPa(G)			
4	) &	35 *				11	+ , 压力	0.005MPa			
5	- 对 . &	1.5990				12	压力 /	1.065 MPa			
6	0 &	0.77mPa.s				13	1 程	m			
7	2 量	3 4 6.2 5 6 12.4 L/h				14	NPSHa	8 m			
7 装 8 9 及 : ; 条 件											
15	7 装位置	☐ < = > < ? ☐ @ A ☐ B @ A				17	8 9) &	C D 38.5 C E 1.5 *			
16	F G H I	J K A L T3				18	- 对 # &	% 资料			
泵 性 M											
19	2 量	13L/h				23	2 量 Q U	N 式 ☐ O P > Q R 程 ☐ S 程			
20	(T 压力	1.1MPa(G)				24		V W 10~100 % ☐ F X ☐ Y X > Z X			
21	` a (b a)	[\] 20 mm R 程 12mm				25	计量 ^ &	_ 1%			
22		c d e f 90 e /min				26	2 量 d : ^ &	_ 3%			
g h											
27	液 力 端	> 隔膜式 ☐ i > 双 ☐ ` a 式				35	X 力 q	☐ j k 连 l > 套 m 式 ☐ n o p			
28		> i 作用 ☐ 双作用				36	型 式	> [联 ☐ O P r ☐ s t u X			
29		v f w 1 v				37	x y N 式 ☐ z 制 > {				
30		} 型式 w 双 ~ }				38	轴 封	型式 • 形 . 封		冲洗液名称	
31	接管	DN(mm)	PN(MPa)	. 封面	N 位	39	2 量	m³/h 压力 MPa			
32	进 T	15	150#	RF	垂 [	40	填料 8	? \] 30 = \] 20mm			
33	(T	15	150#	RF	垂 [	41	联轴 G	> 梅花型联轴 G			
34	连接形式 w 法兰连接					42	底座	> 泵驱 X 机公用 ☐ 泵驱 X 机分离			
辅 助 设 备											
43	进 T	型式 ☐ 隔膜式 ☐ Y 液接触式				47	O P G	型式 ☐ 齿 p ☐ 液力 ☐ s t			
44	缓冲G	容积 m³				48		型号 P 比			
45	(T	型式 ☐ 隔膜式 > Y 液接触式				49	x y 系统	(见 f 据表文件号)			
46	缓冲G	容积 m³				50	7 全 }	> 泵 = ☐ 独立 设 6 压力 1.2MPa(G)			

张



中国石化 中国石油



ISO9001认证 ISO14001认证 欧盟CE认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

()		! " # \$ %		编 号			
				工 程 号			
				位 号		33-P-105AB	
		材		料			
51	v ! 304L	v 衬 /	54	} ~ 316SS	} 座 304L		
52	` a 碳钢 (D 频淬火)	` a l 碳钢 (D 频淬火)	55	} 弹簧 无	过 2 部分 304L		
53	v 套 45#	隔膜 PTFE	56	填料 8 聚四氟乙烯+碳纤维+聚苯脂			
		驱		X		机	
57	型式 > F X 机 □ , p 机(f 据表文件号)		61	防护等级 IP55			
58	F	型号 YB2-712-4W 5 6 功率 0.37 kW	62	防爆等级 Exd J CT4			
59	X	F 源 380 V 3PH 50Hz	63	防腐等级 WF1			
60	机	转 P 1380 r/min	64	生产厂家 南阳防爆 F 机			
		试		验		和 检 验	
65	> 机械运转试验		68	> 水压试验			
66	> 性 M 试验		69	> ? 观检验			
67			70	> 制造厂标准车间试验			
		供		货		V W	
71	> 泵 > 驱 X 机		77	> (T 缓冲 G			
72	> 联轴 G 及护罩		78	> 专用工具			
73	> 地脚螺栓及底座		79	□ 二年操作备件 (附清 i)			
74	> 随机备件(附清 i)		80	□ 监控仪表			
75	> 与买 N 连接的配对法兰、螺栓螺母垫片						
76	> 双隔膜报警装置 (需要 : ; 表+开关信号)						
		其		它			
81	重量 kg	泵 (包括底座) 36	驱 X 机 14	84			
82		总重 50		85			
83				86			
注 w F 机 t 接线葛兰, F 机 @ 用户 ? # 热型。							
2							
1							
0					日 期	填 表	校 核
版 e	日 期	编 制	校 核	审 核	制 造 厂 填 写 栏		


德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.


地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

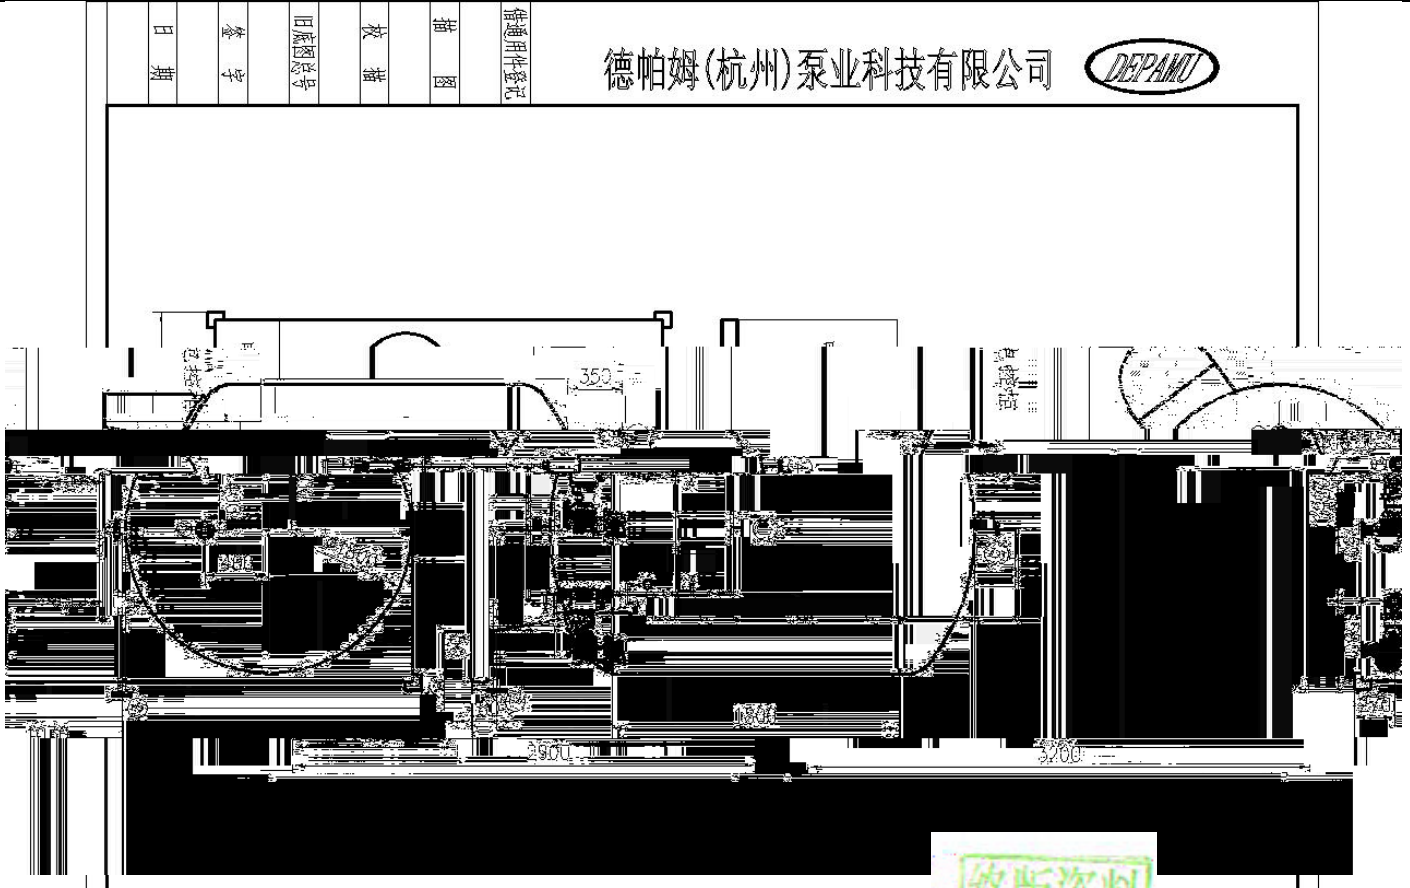

终版资料


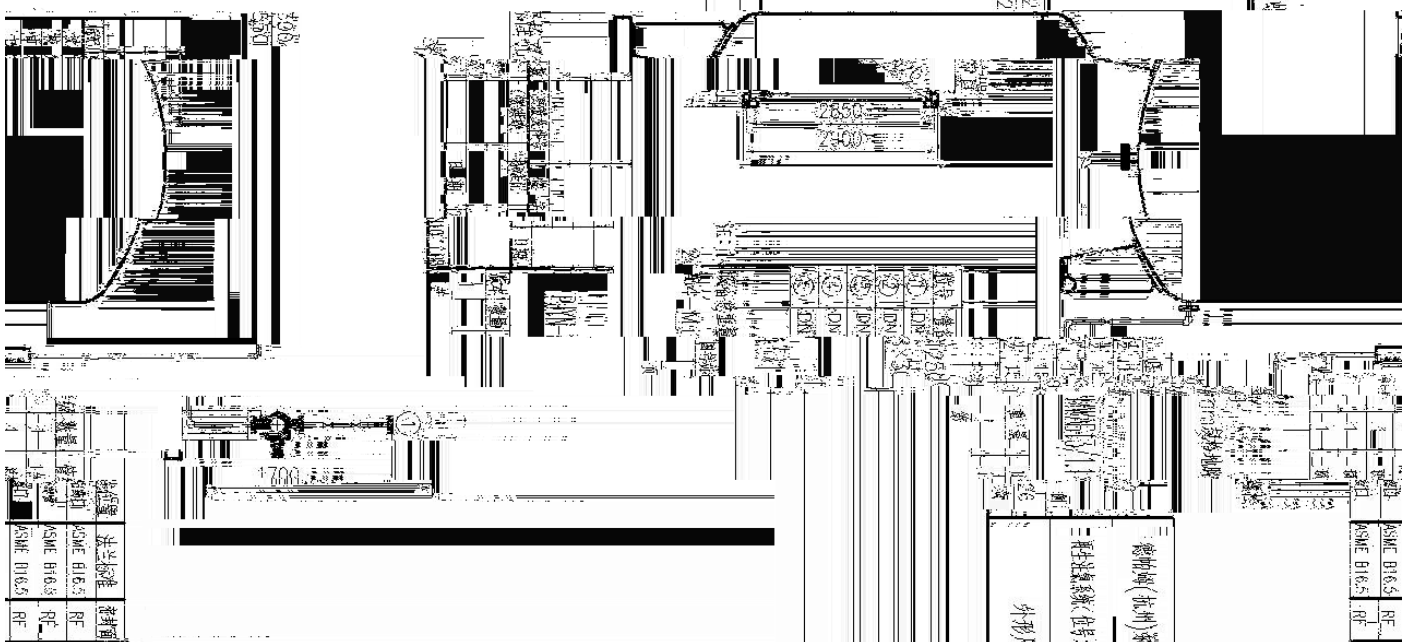


业科技有限公司
33-PK-1033
寸图

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: [Http://www.denamu.com](http://www.denamu.com)

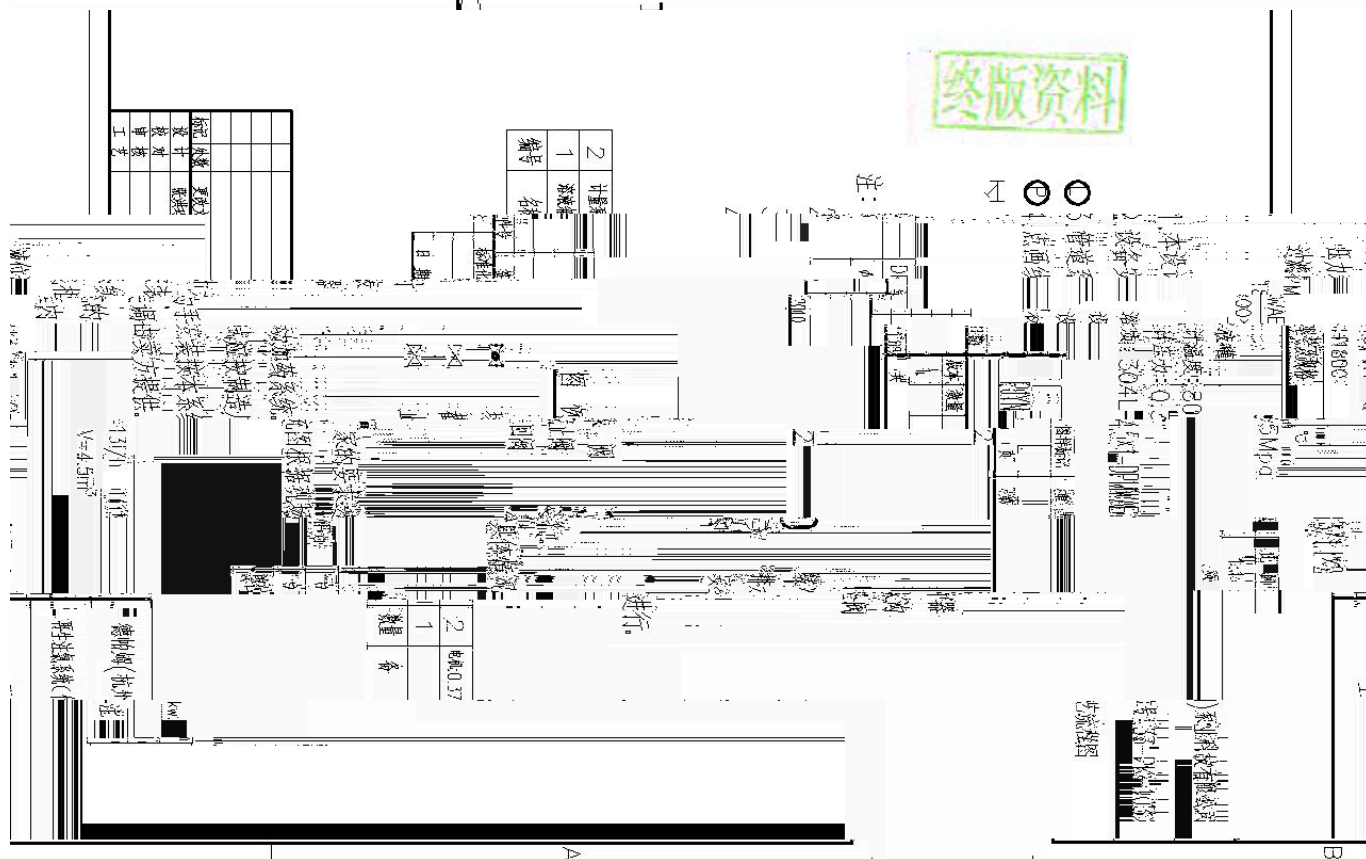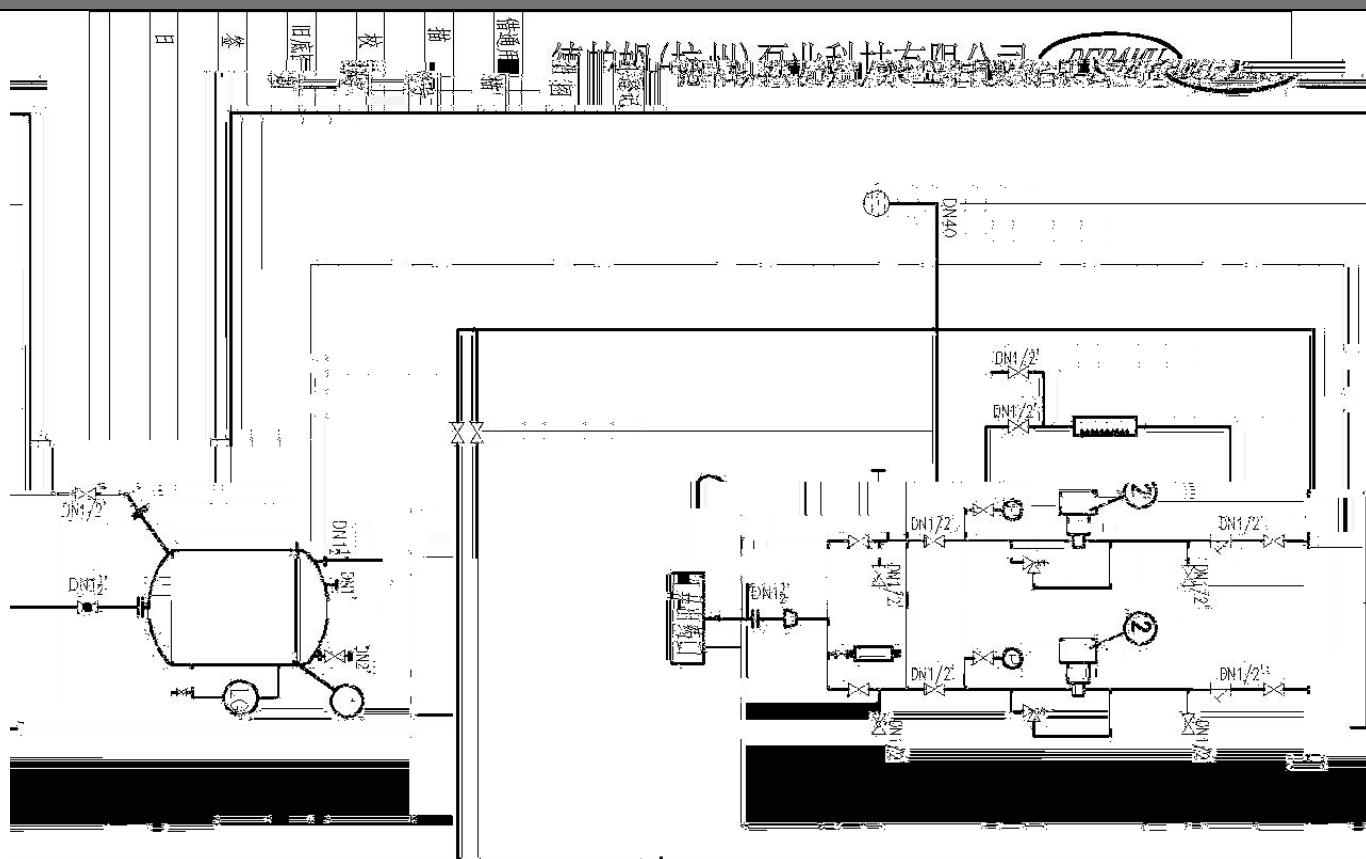

张

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司
DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.
地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588
E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

预测泵 2 X 特性			
用户名称	腾龙芳烃（漳州）有限公司	项目名称	80


终版资料

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

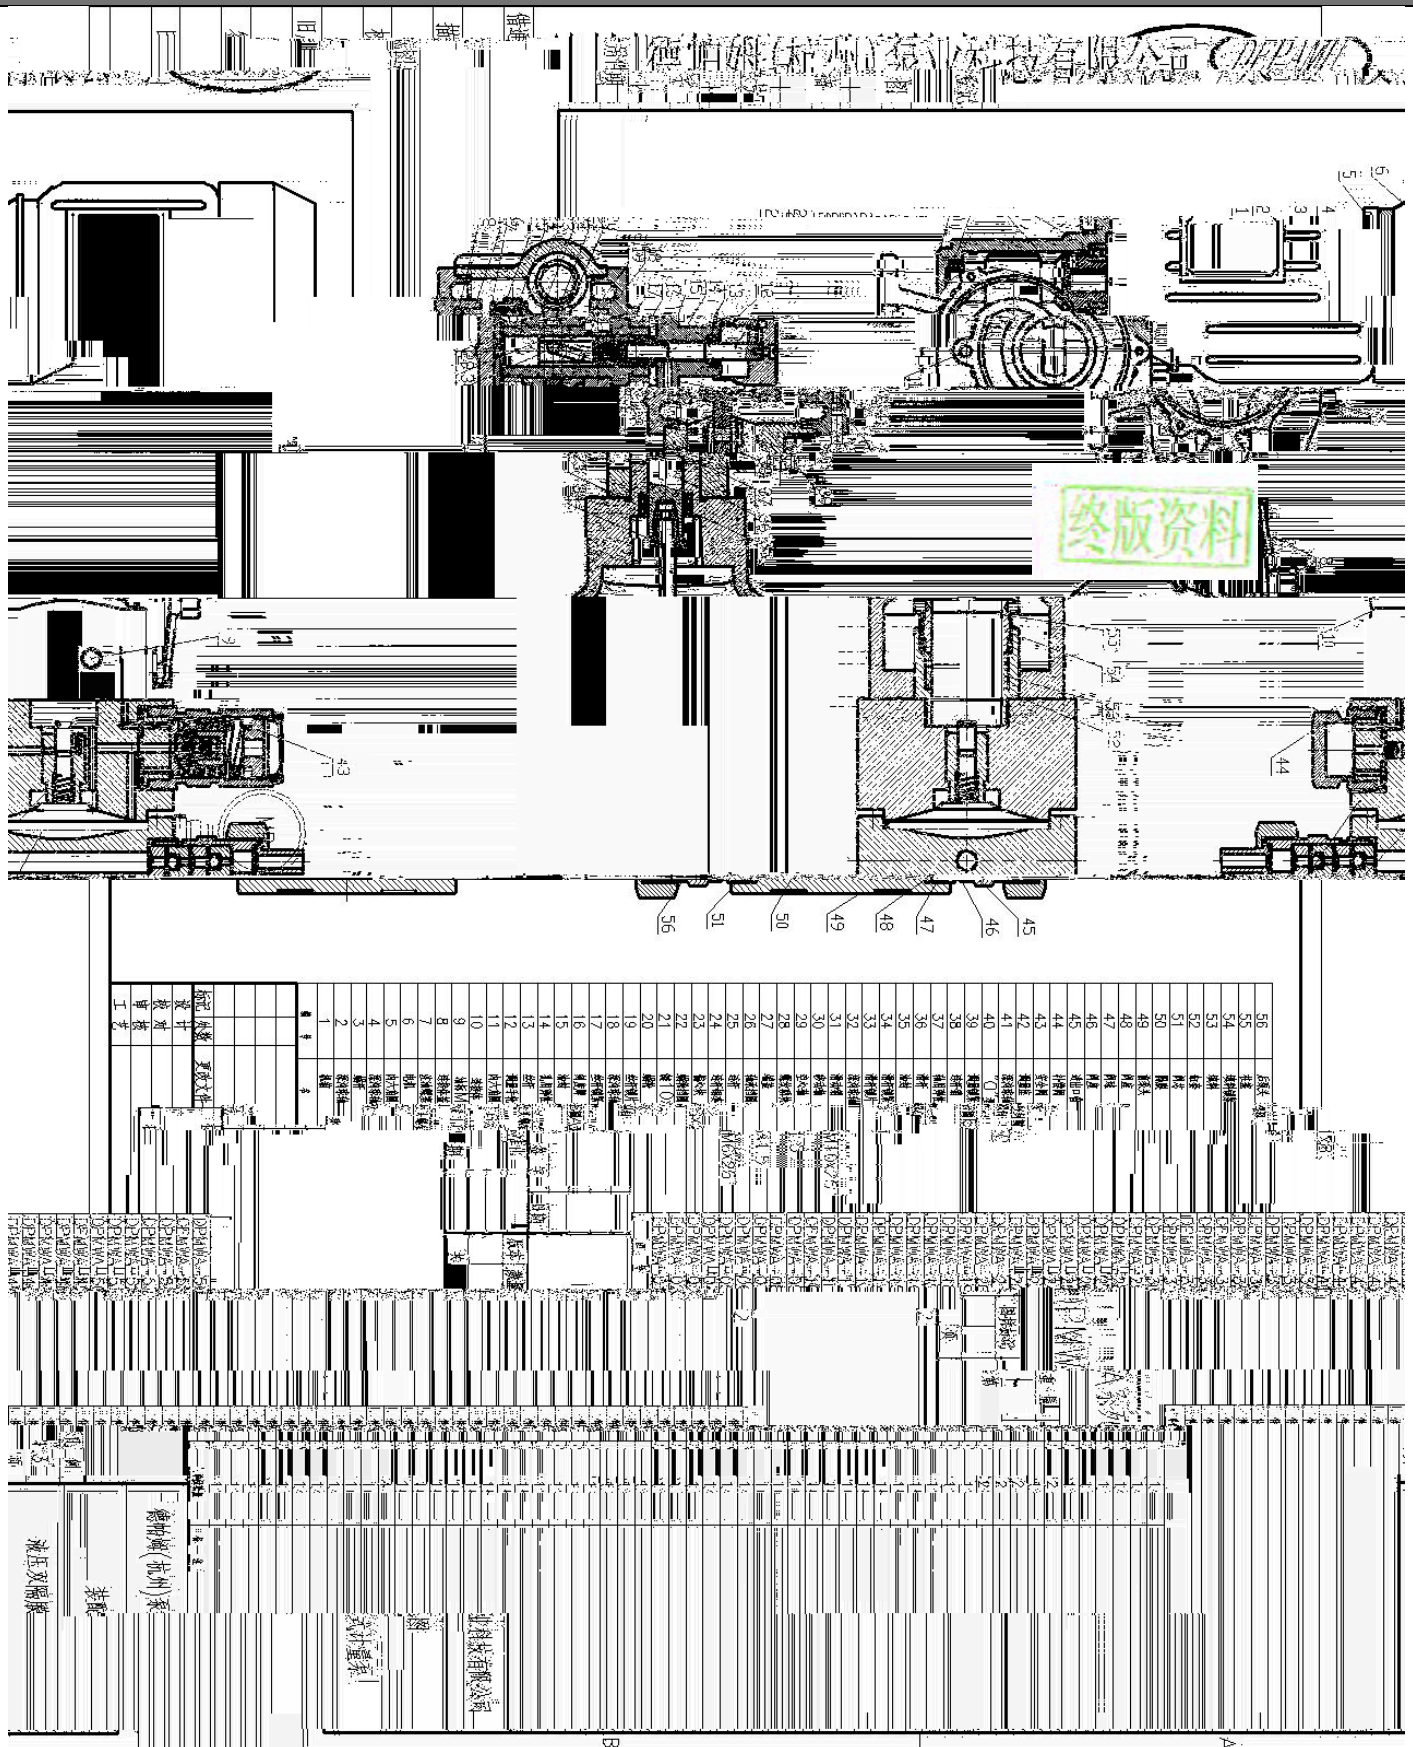



中国石化 中国石油



ISO9001认证 ISO14001认证 欧盟CE认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

()				! " # \$ %								
											1	
									33-P-104AB		2	
	()				DPMWAB28/1.0							
	80	/	PX				2	1			1	
1						8						
2						9		0.0 MPa(G)				
3	! "	Wt%	# \$	% &	mm	10	' (	0.995MPa(G)				
4	) &	35 *				11	+ ,	0.006MPa				
5	- . &	0.9939				12	/	0.995 MPa				
6	0 &	0.72mPa.s				13	1	m				
7	2	3 4 17.1 5 6 27.36 L/ h				14	NPSHa	8 m				
7 8 9 : ;												
15	7	< = > < ? @ A B @ A				17	8 9) &	C D 38.5 C E 1.5 *				
16	F G H I	J K A L T3				18	- # &	%				
M												
19	2	28L/h				23	2 Q U	N O P > Q R S				
20	(T	1.0MPa(G)				24		V W 10~100 % F X Y X > Z X				
21	` a (b a)	[\] 25 mm R 12mm				25	^ &		_ 1%			
22		c d e f 90 e /min				26	2 d : ^ &		_ 3%			
g h												
27	液力端	> i > ` a				35	X q	j k l > m n o p				
28		> i				36		> [O P r s t u X				
29		v f w 1 v				37	x y N z > {					
30		{ w ~ }				38	轴封	. .				
31		DN(mm)	PN(MPa)	.	N	39		2 m³/h		MPa		
32	T	15	150#	RF	[	40	8 ? \] 35 = \] 25mm					
33	(T	15	150#	RF	[	41	G > G					
34	w					42	> X X					
43	T	Y				47	O P G	p s t				
44	G	m³				48		P				
45	(T	> Y				49	x y (f)					
46	G	m³				50	7 } > = 6 1.1MPa(G)					

终版资料

张



中国石化 中国石油



ISO9001认证 ISO14001认证 欧盟CE认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

()		! " # \$ %					
						2	
				33-P-104AB		2	
51	v ! 304L	v /	54	} ~ 316SS	}	304L	
52	` a D	` a l D	55	}	2	304L	
53	v 45#	PTFE	56	8	+	+	
X							
57	> F X , p (f)			61	IP55		
58	F	YB2-712-4W 5 6 0.37 kW	62	EXd J CT4			
59	X	F 380 V 3PH 50Hz	63	WF1			
60	P	1380 r/min	64	F			
65	>		68	>			
66	> M		69	> ?			
67			70	>			
V W							
71	> > X		77	> (T G			
72	> G		78	>			
73	>		79	i			
74	> (i)		80	监控仪			
75	> 与买 N 的 、 母垫片						
76	> 报警 需要 : ; + 关信						
其 它							
81	重 kg	包括 36 X 14		84			
82		总重 50		85			
83				86			
w F t 线葛 , F @ ? # 热 。							
2							
1							
0					日 期	校 核	审 核
e	日 期		校 核	审 核	写 栏		

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: denamu@126.com Web: Http://www.denamu.com




德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588



E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

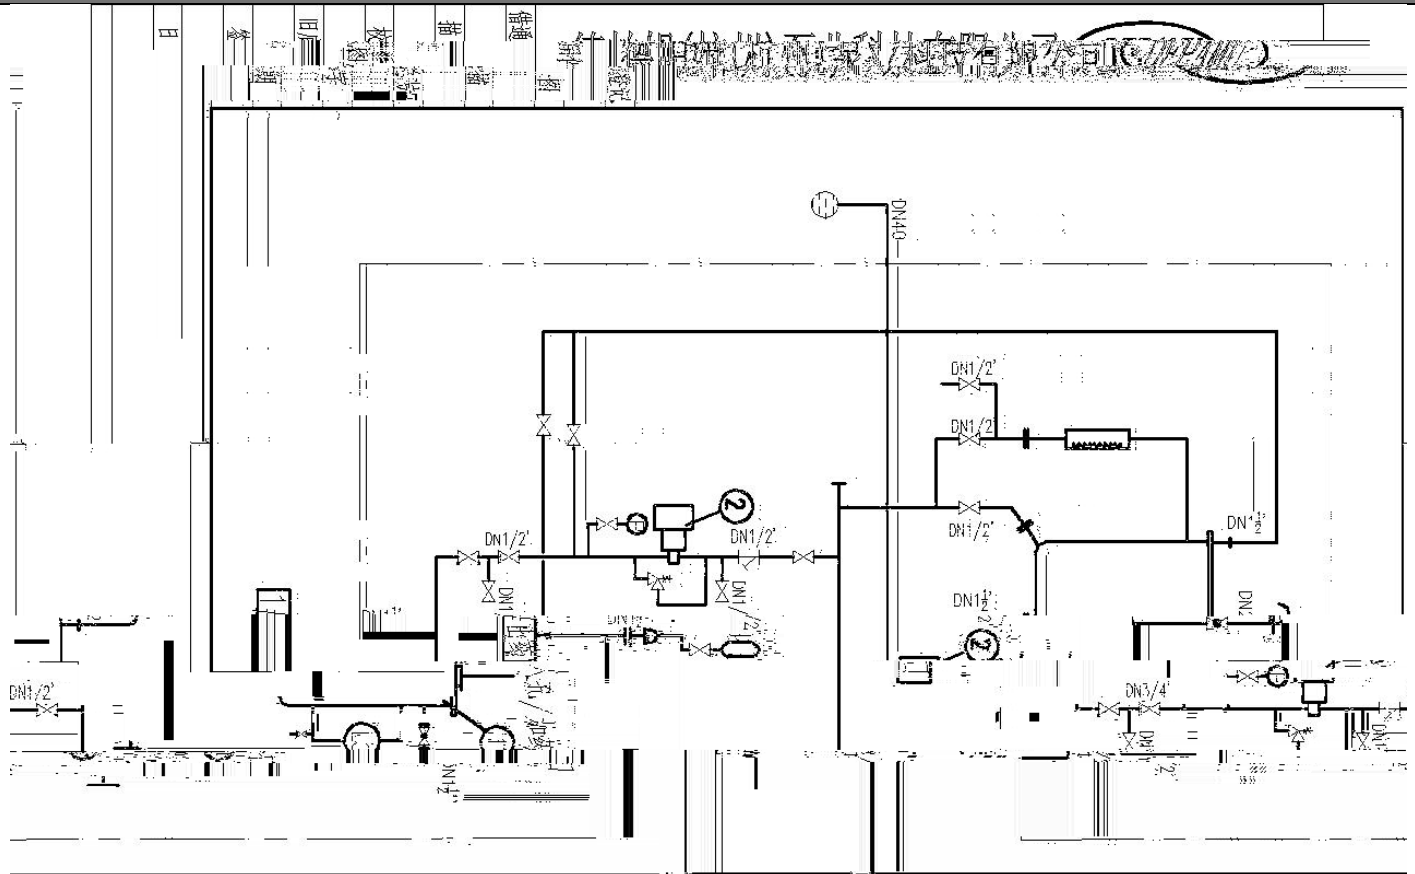

终版资料

2	计量泵
1	泵箱
编号	名称

设计	审核	工艺
设计	审核	工艺
设计	审核	工艺
设计	审核	工艺

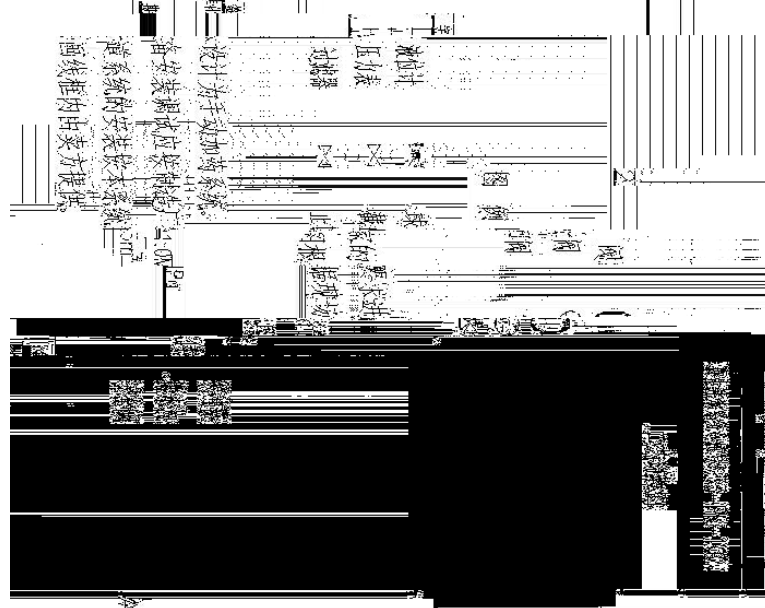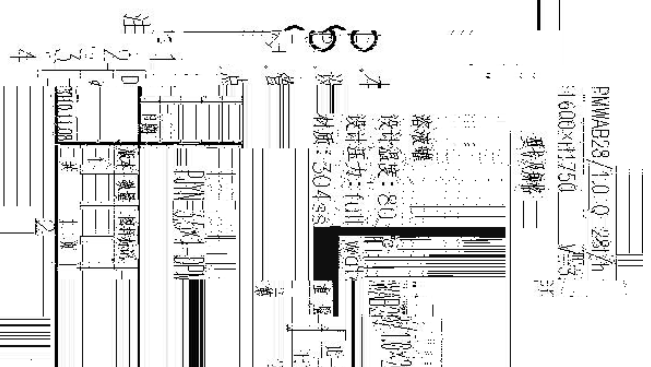

张



中国石化 中国石油



ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE 认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

预测 2 X

80


终版资料

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

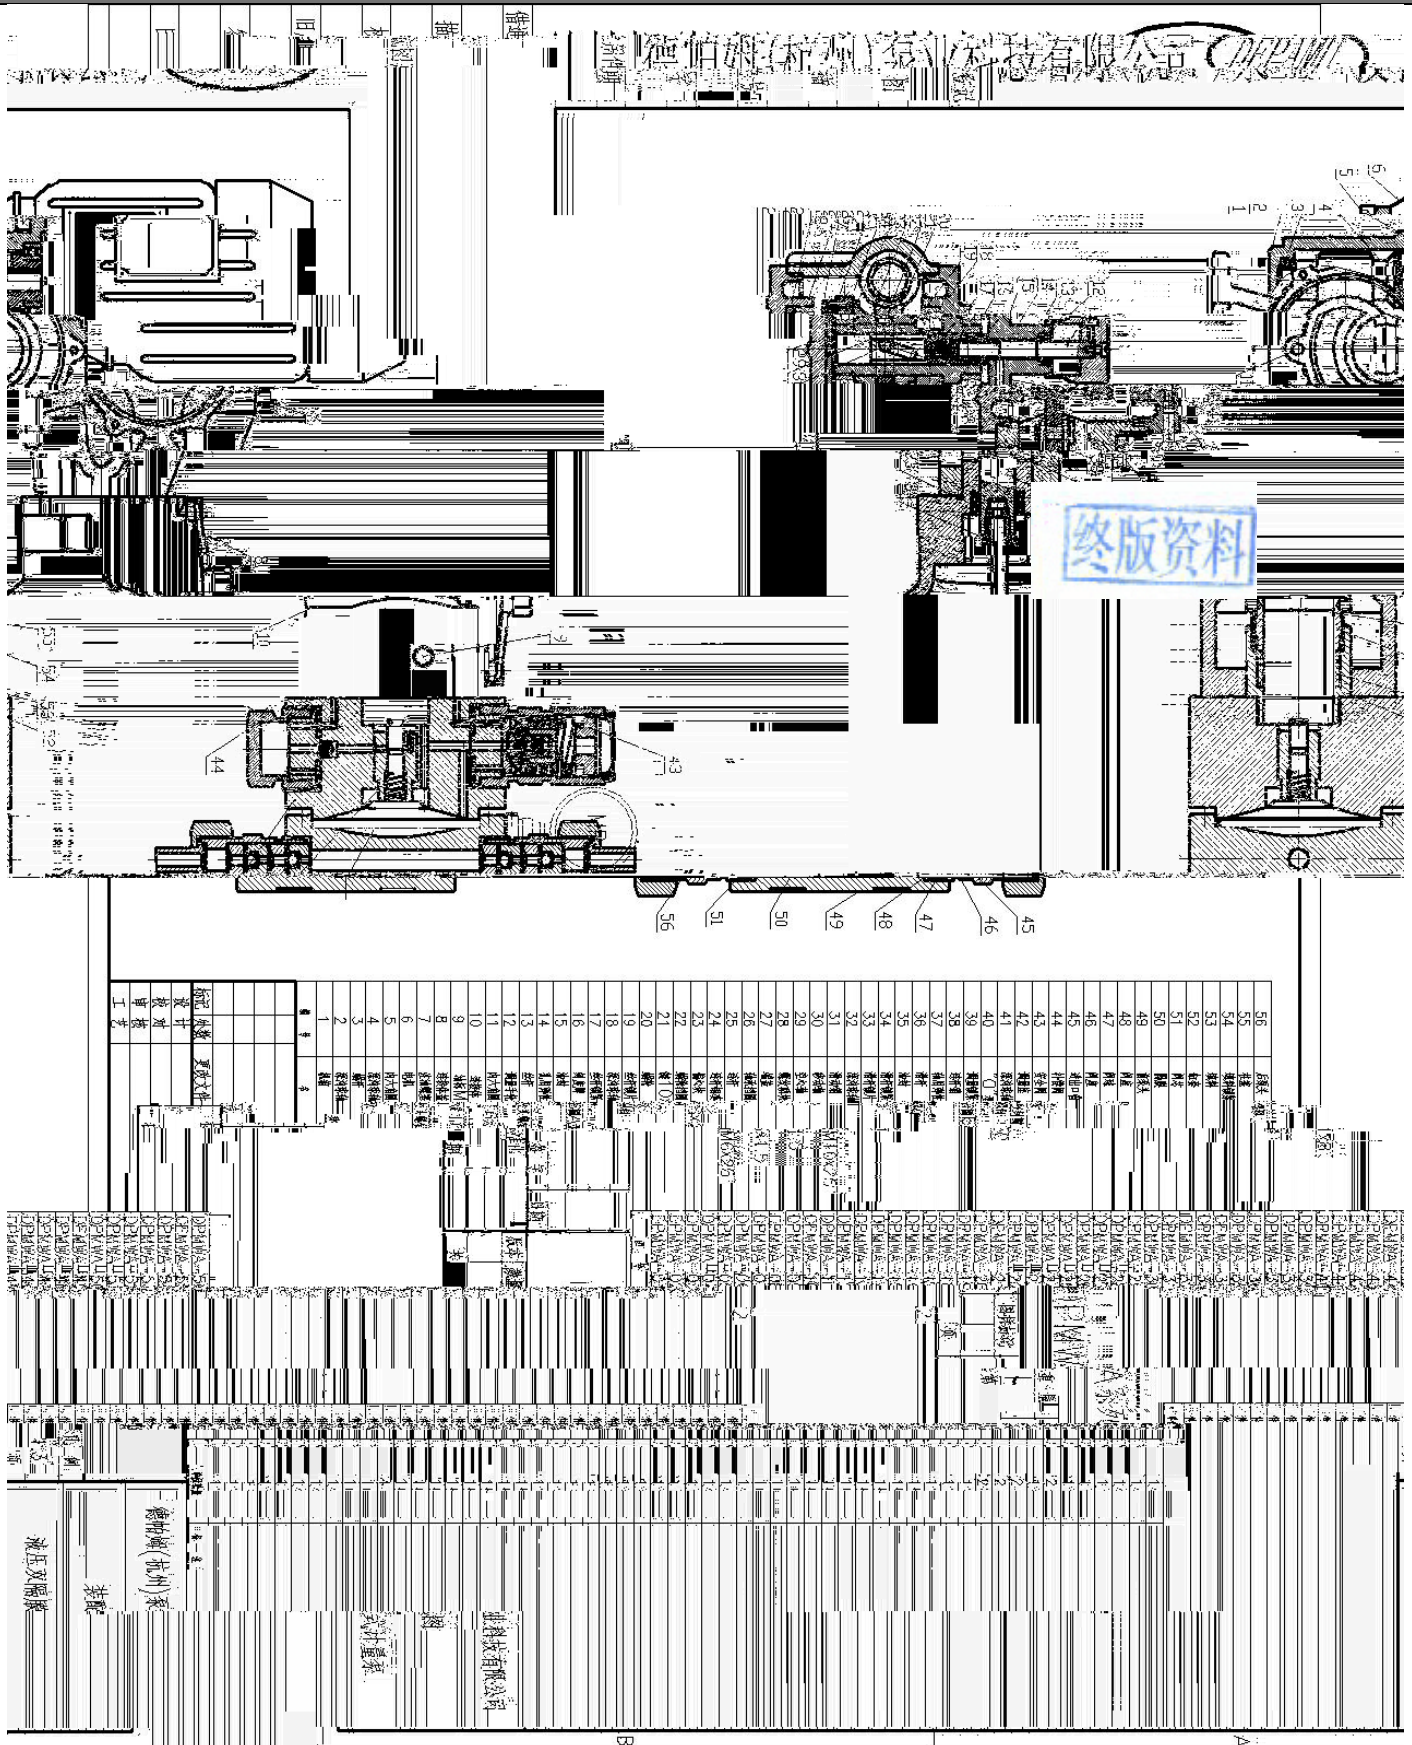



中国石化 中国石油



ISO9001认证 ISO14001认证 欧盟CE认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

()				! " # \$ %				!											
												" # !			\$ 1 %				
								&	!	33-P-103AB						' 2 %			
()	* + , - . / 0 1 2 3 4 5				6 7 8		9 : ; < = > ? 6					@ A B C		D E F G					
H I J		K L M(N 0)6 0 P Q 2 3 4 5				6 7 !		DPMXLBK190/0.8			R S B C		D E 6						
T U B C		80 V W/X Y Z [\ . PX1] ^ _ " # , - ` a @ A				' 2 b			c 1 b S 1 b										
d														e		f		g	
1	h i j k		15%NaOH				8		d e l m		n o p		n q r						
2	j k s t		n u v t		n w x w y		n 2 z		9	{ : }		0.0 MPa(G)							
3	~ • ?		Wt%			mm		10	: }		0.745MPa(G)								
4			35				11	: }		0.006MPa									
5	Y		1.1630				12	: }		0.745 MPa									
6			1.9mPa.s				13	#		m									
7	?		126		190 L/ h		14	NPSHa		8 m									
@														]		f		g	
15	@ & A		n		n n		17			38.5		1.5							
16			A		T3		18	Y				%							



中国石化 中国石油



ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE 认证

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

()			! " # \$ %			!			
						" # !		\$ 2 %	
						& !	33-P-103AB	' 2 %	
51	• 304L		/	54	316SS		304L		
52	.	1	.	1	55			304L	
53	_ 45#		< = PTFE		56	+ + \			
57	7 8	n (g !)			61	IP55			
58		7 ! YB2-801-4W 0.55 kW			62	y EXd CT4			
59		380 V 3PH 50Hz		63	u WF1				
60		1390 r/min		64	J y				
65				68	:				
66	t								




德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

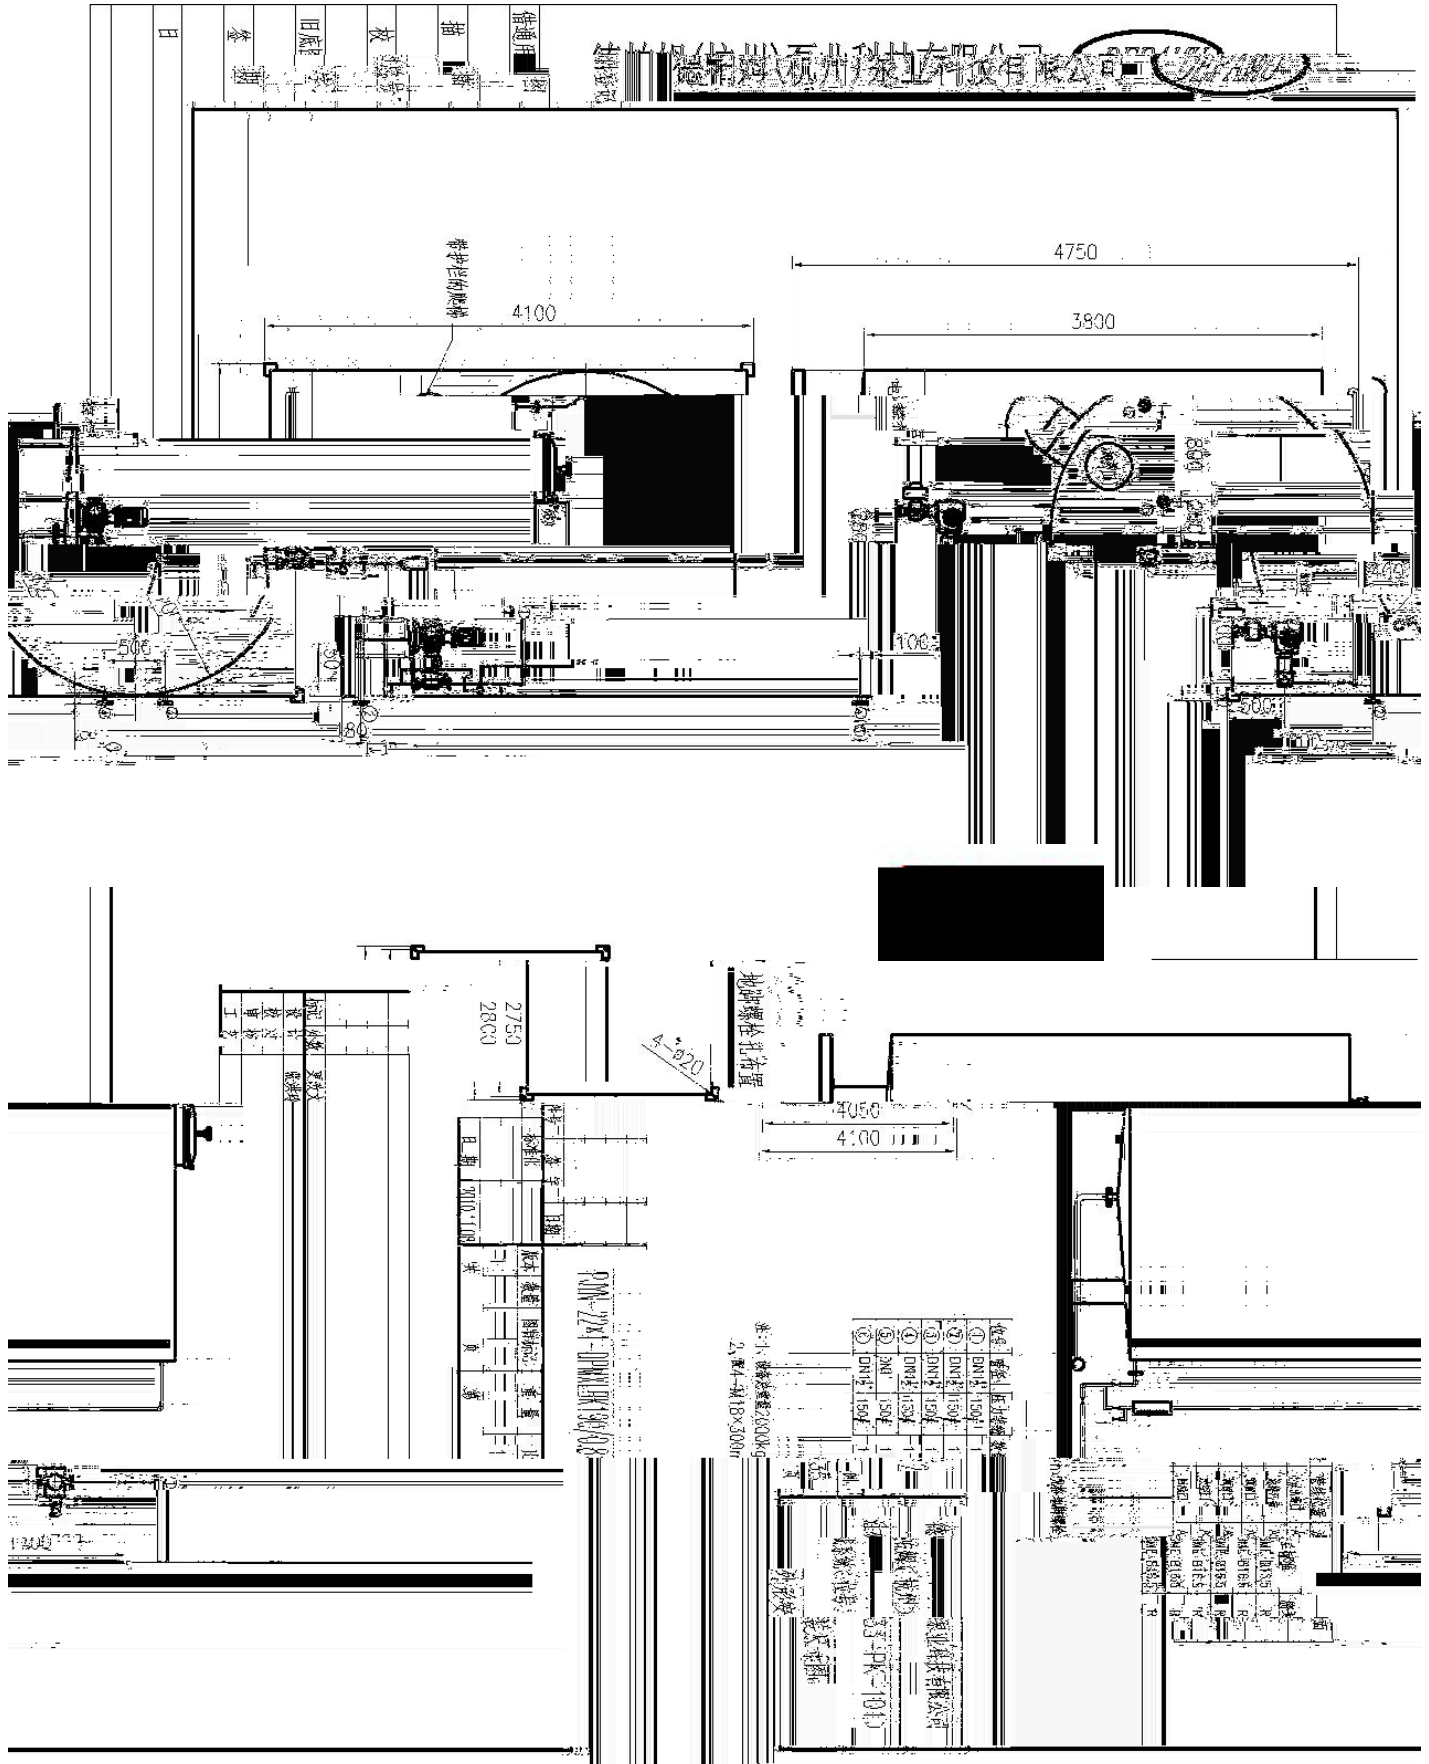


德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

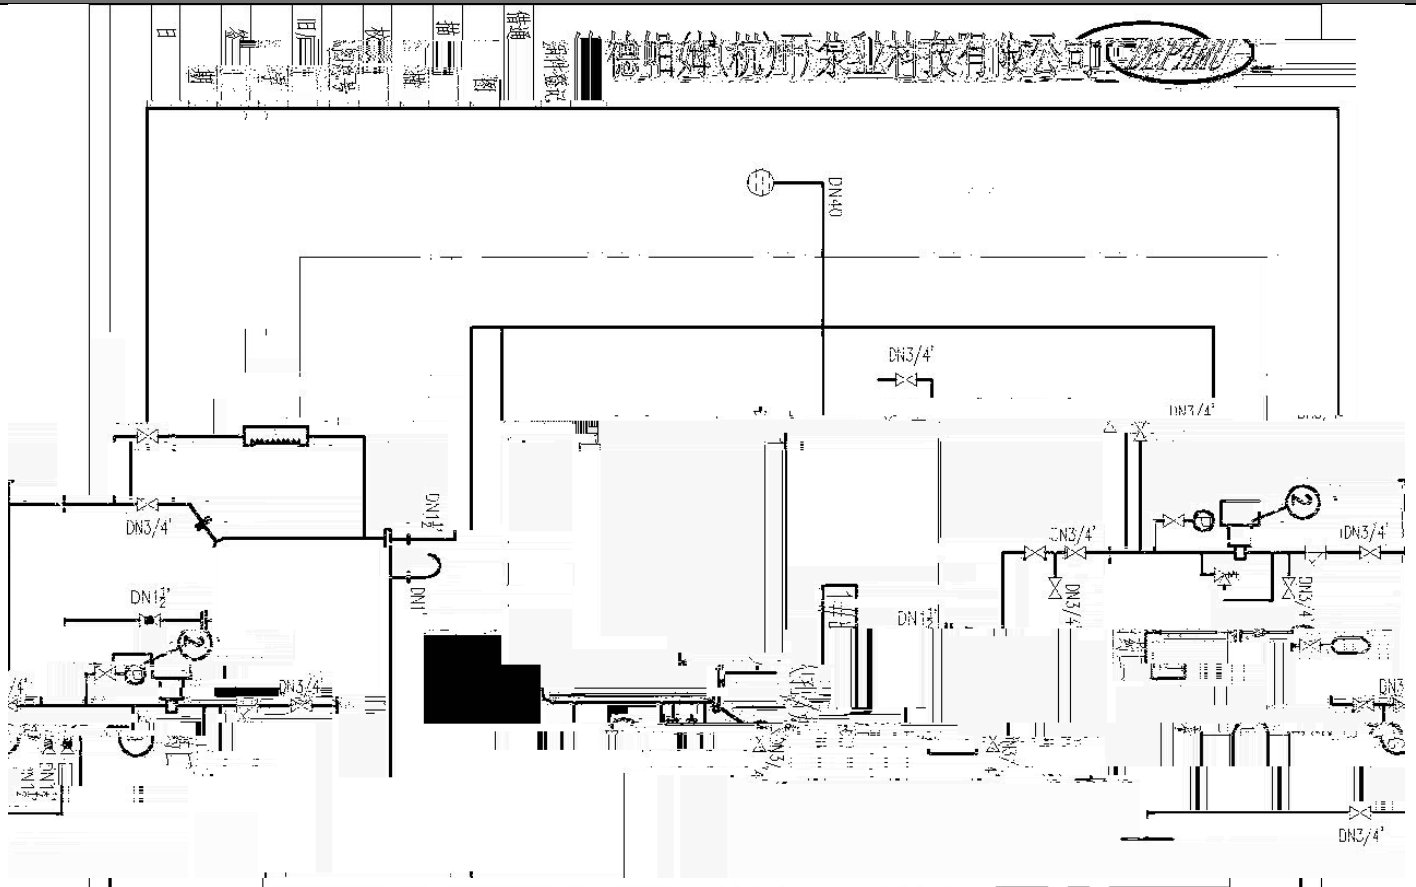


设计	审核	日期	设计	审核	日期
设计	审核	日期	设计	审核	日期
设计	审核	日期	设计	审核	日期
设计	审核	日期	设计	审核	日期

编号	名称	型号
1	流量计	DPMLBK15
2	设备	φ2700×H3
3	管道	300
4	点画	

注: 1. 本设
2. 设备
3. 管道
4. 点画

流量计
压力表
过滤器

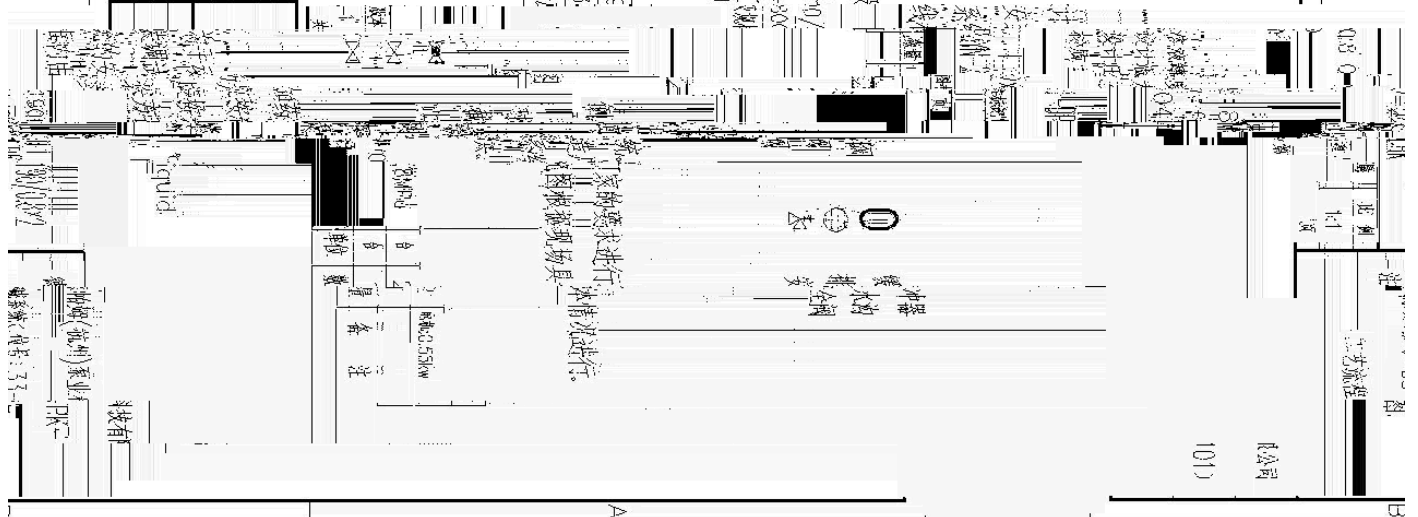

张

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588


E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

预测 6 s t			
() B C	* + , - . / 0 1 2 3 4 5	T U B C	80 V W/X Y Z [\ . P X 1] ^ _ " # , - ` a @ A
T U 代码		R S 7 !	DPMXLBK190/0.8
& !	33-P-103AB	R S B C	D E 6
实 Y 象	> ? 6	R > &	DEPAMU

1	实 f g /Test conditions				
1.1	元 7 ! Element type		1.6	: } (G) [Mpa] Suction pressure	
1.2	Plumger diameter	φ 45mm	1.7	: } (G) [Mpa] Discharge pressure	0.8
1.3	Plumger diameter		1.8	min/max [min ⁻¹] Stroke frequency	120
1.4	实 j k Test-fluid		1.9	# 长 min/max [mm] Stroke length	20
1.5	Temperature		2.0	R A : } (G) [Mpa] Setting of pressure limit	0.88

2	s t /Flow characteristic							
2.1	? /Flow rate		max.[l/h]					
2.2	的 同 # 长	# 长 /Stroke length	[mm]	0	5	10	15	20
	Stroke length	? /Flow rate	[l/h]	0	47.5	95	142.5	190
2.3	的 同 # 长	# 长 / Stroke length	[mm]					
	Stroke length	? / Flow rate	[l/h]					

—●— s t /Flow characteristic

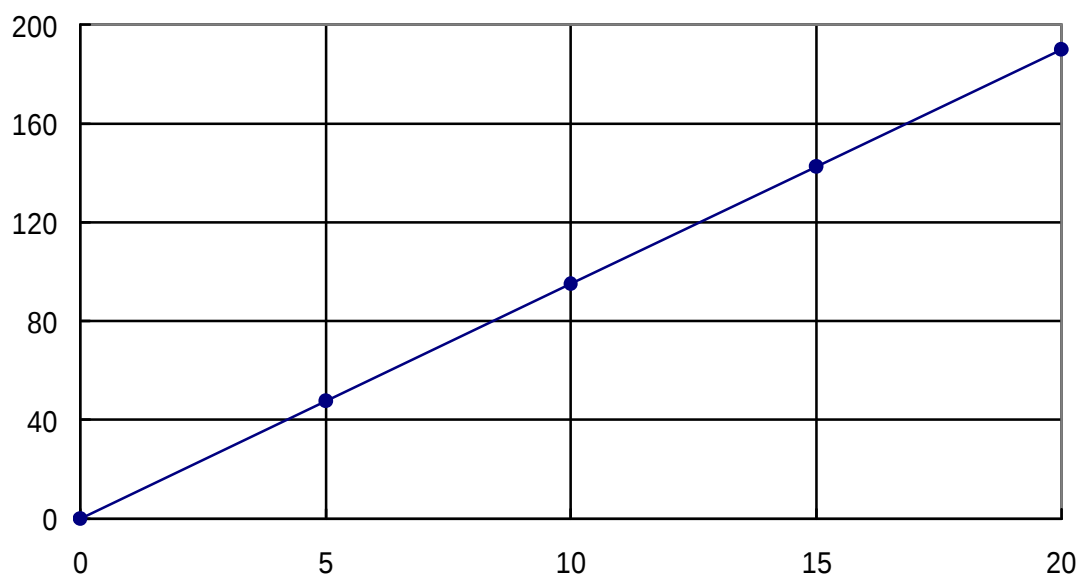

◎ S D	日期	员
Remarks	Date	Inspector


德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

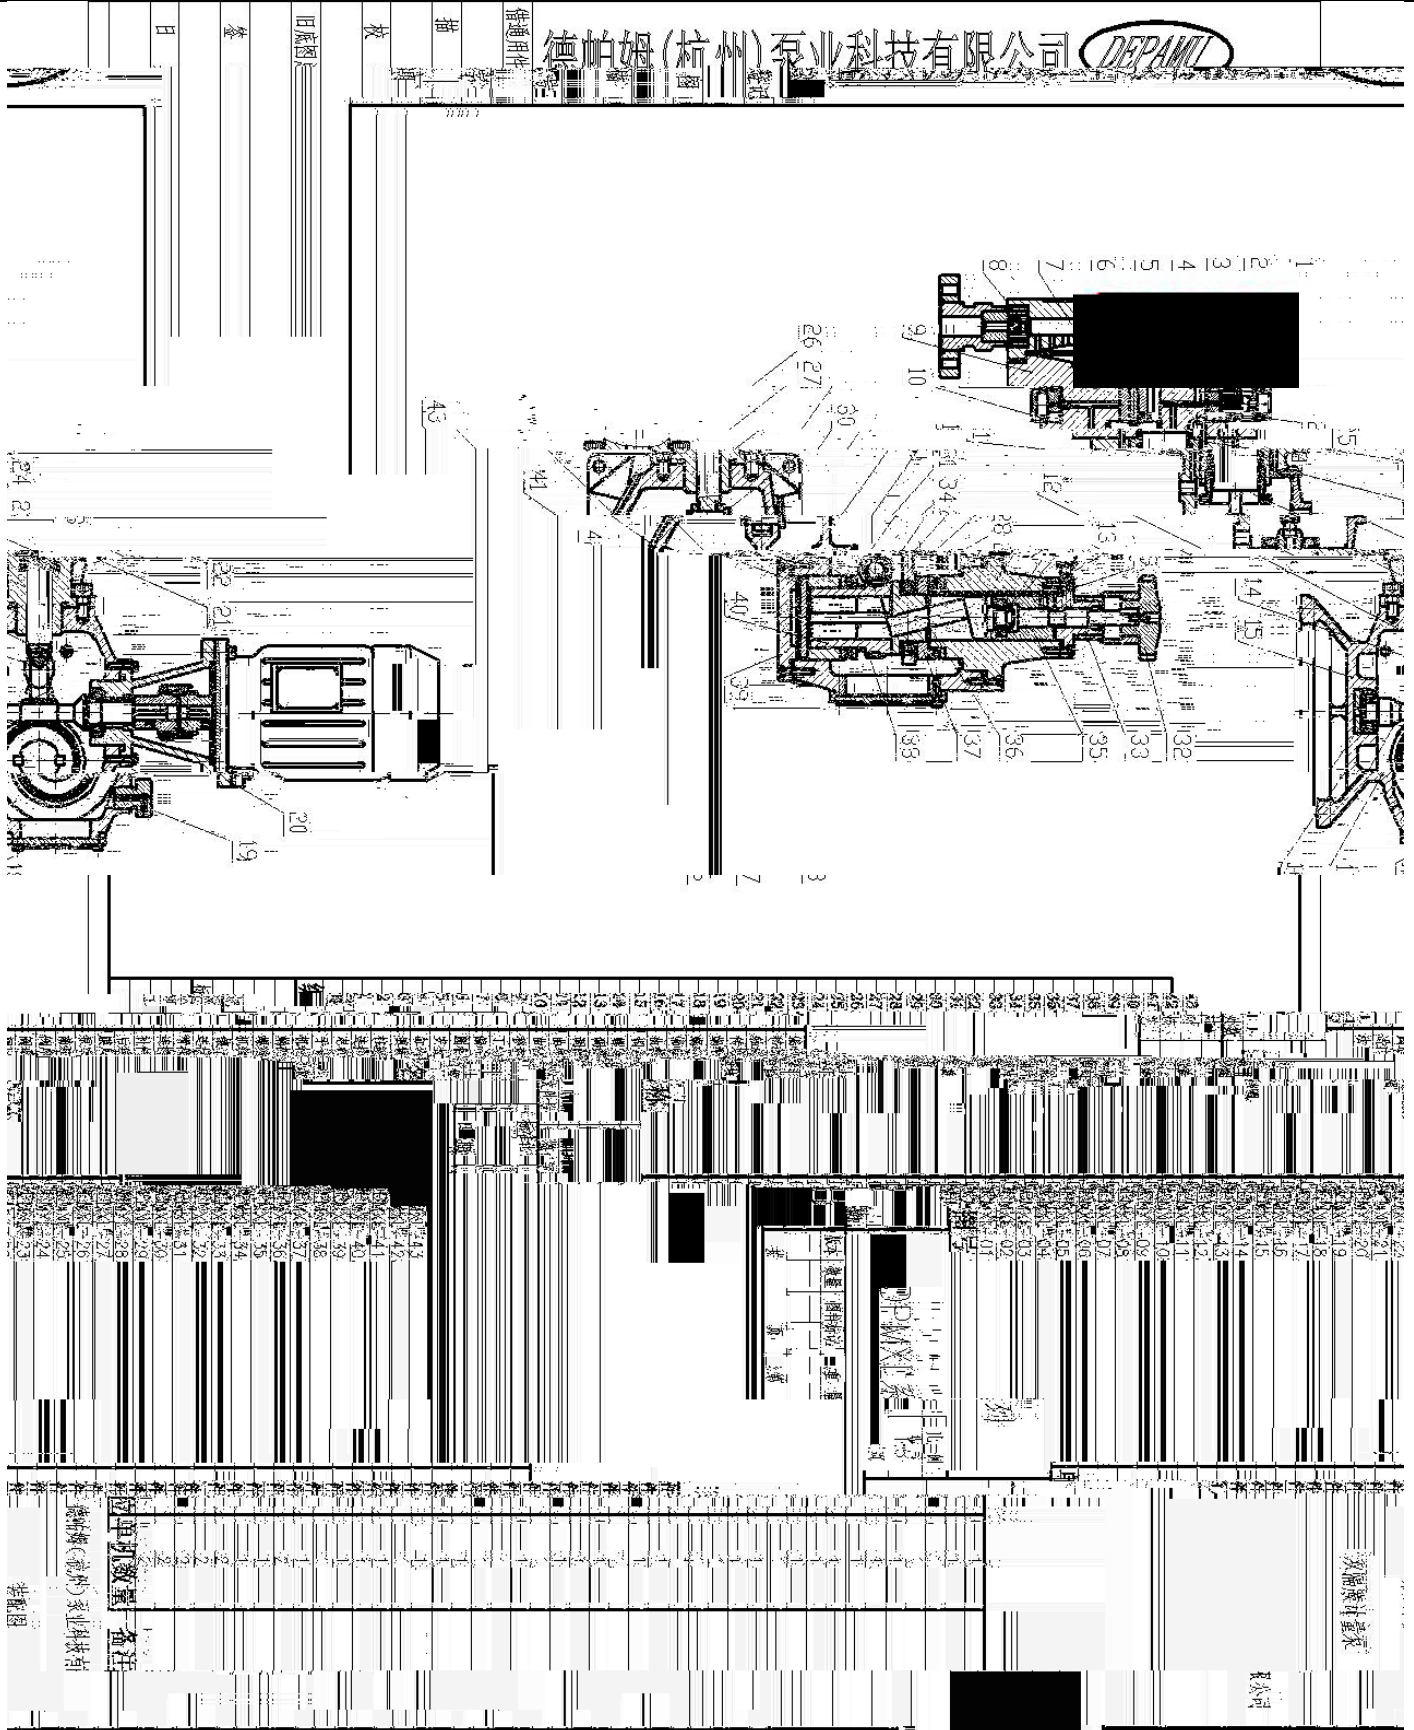



中国石油

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

()		! " # \$ %					
						2	
				31-P-406A/B		2	
K)							
51	缸体	304L	缸 L /	54	阀球	316SS	阀 0 304L
52	柱塞	M N 高 O P Q	柱塞杆 M N 高 O P Q	55	阀 R S	T	U 流 V 3 304L
53	缸	45#	PTFE	56	() 环	W X Y Z [+ M \] + W ^	
1 动 2							
57	■ 电动 2 汽轮 2 (数 > ? @)			61	_ ` a b IP55		
58	电 动 2	YB2-712-4 c D d e 0.37 kW		62	_ a b EXd II CT4		
59		电 f 380 V 3PH 50Hz	63	_ a b WF1			
60		g 速 1380 r/min	64	h i j k l _ 电 2			
F m n o m							
65	■ 2 p q g F m			68	■ r F m		
66	■ 能 F m			69	■ 外 s o m		
67				70	■ t u v F m		
W x 范 围							
71	■ ■ 1 动 2			77	■ 出口 9 ! 器		
72	■ * 器 ` y			78	■ z {		
73	■ } ~ • / 0			79	附清单		
74	■ 随 2 (附清单)			80	监控仪 ?		
75	■ 方 # - . ~ • ~						
76	■ 买 的、现场 ? + 母垫						
片 报							
81	关 kg	警需 / 0 34 1 动 2 14		84			
82		要关 48		85			
83				86			
: 电 2 带 # 信其 , 它电 2 采 外湿包 括							

终版资料

张




德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

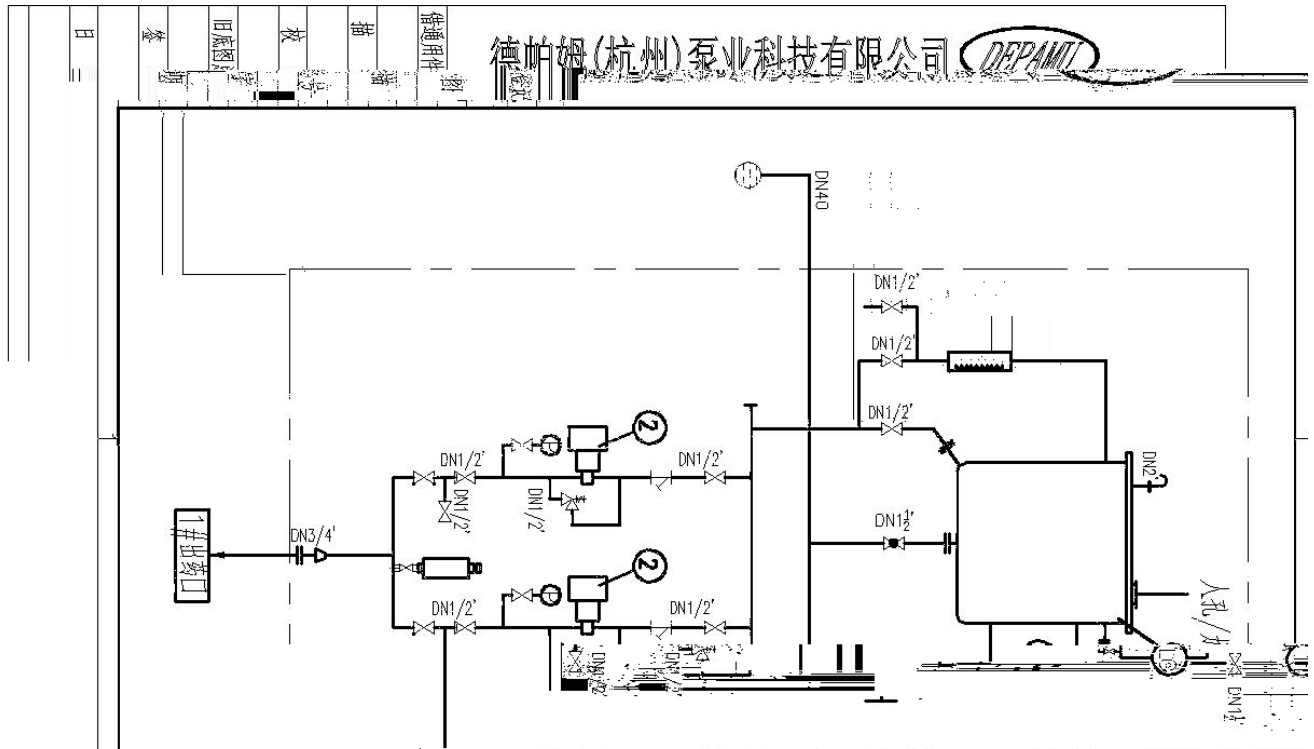

终版资料

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011


设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011
设计	审核	日期	2011

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.depamu.com

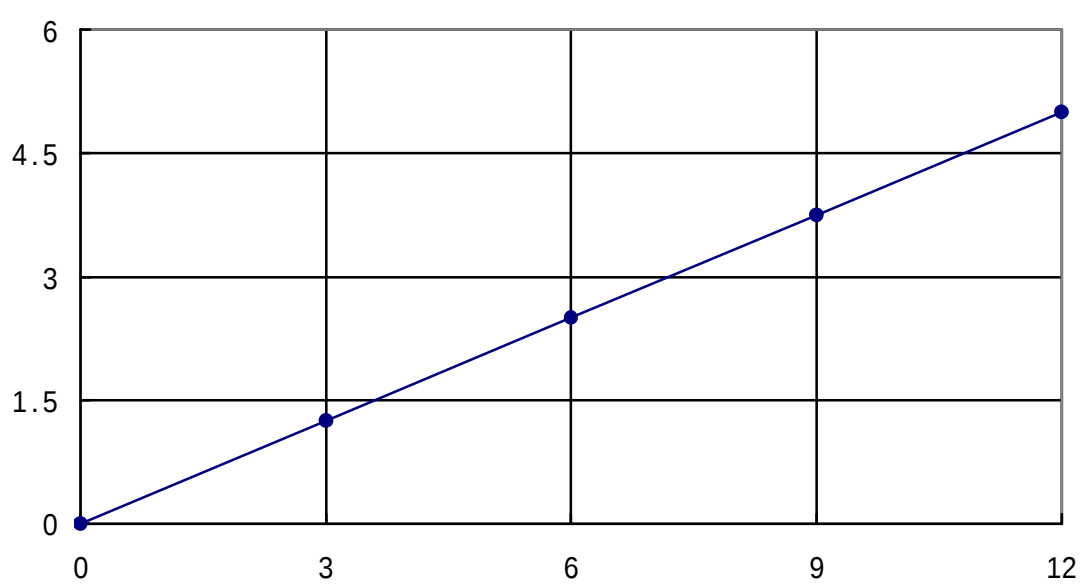日期 流动																					
						80 /		PX													
校核						DPMWAB5/0.2															
		31-P-406A/B																			
审 m 写				单		DEPAMU															
1	审 m /Test conditions																				
1.1	单栏 Element type		1.6	口 (G) Suction pressure		[Mpa]															
1.2	柱塞直径 Plunger diameter	预10mm	1.7	排出 (G) Discharge pressure		[Mpa]		0.2													
1.3	柱塞直径 Plunger diameter		1.8	往复次数 Stroke frequency		min/max [min ⁻¹]		90													
1.4	审 m Test-fluid		1.9	行 测度 Stroke length		min/max [mm]		12													
1.5	温度 Temperature	℃	2.0	安 A 阀 (G) Setting of pressure limit		[Mpa]		0.25													
2	流动 /Flow characteristic																				
2.1	流 /Flow rate		max.[l/h]																		
2.2	调节 不代行 测度	行 测度/Stroke length	[mm]	0	3	6	9	12													
	Stroke length	流 /Flow rate	[l/h]	0	1.25	2.5	3.75	5													
2.3	调节 不代行 测度	行 测度/ Stroke length	[mm]																		
	Stroke length	流 / Flow rate	[l/h]																		
—●— 流动 /Flow characteristic  <table border="1"> <caption>Flow Characteristic Data Points</caption> <thead> <tr> <th>Stroke length [mm]</th> <th>Flow rate [l/h]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>1.25</td></tr> <tr><td>6</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>9</td><td>3.75</td></tr> <tr><td>12</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>										Stroke length [mm]	Flow rate [l/h]	0	0	3	1.25	6	2.5	9	3.75	12	5
Stroke length [mm]	Flow rate [l/h]																				
0	0																				
3	1.25																				
6	2.5																				
9	3.75																				
12	5																				
码 Remarks			总重 Date			o m 实 Inspector															

终版资料

张

